






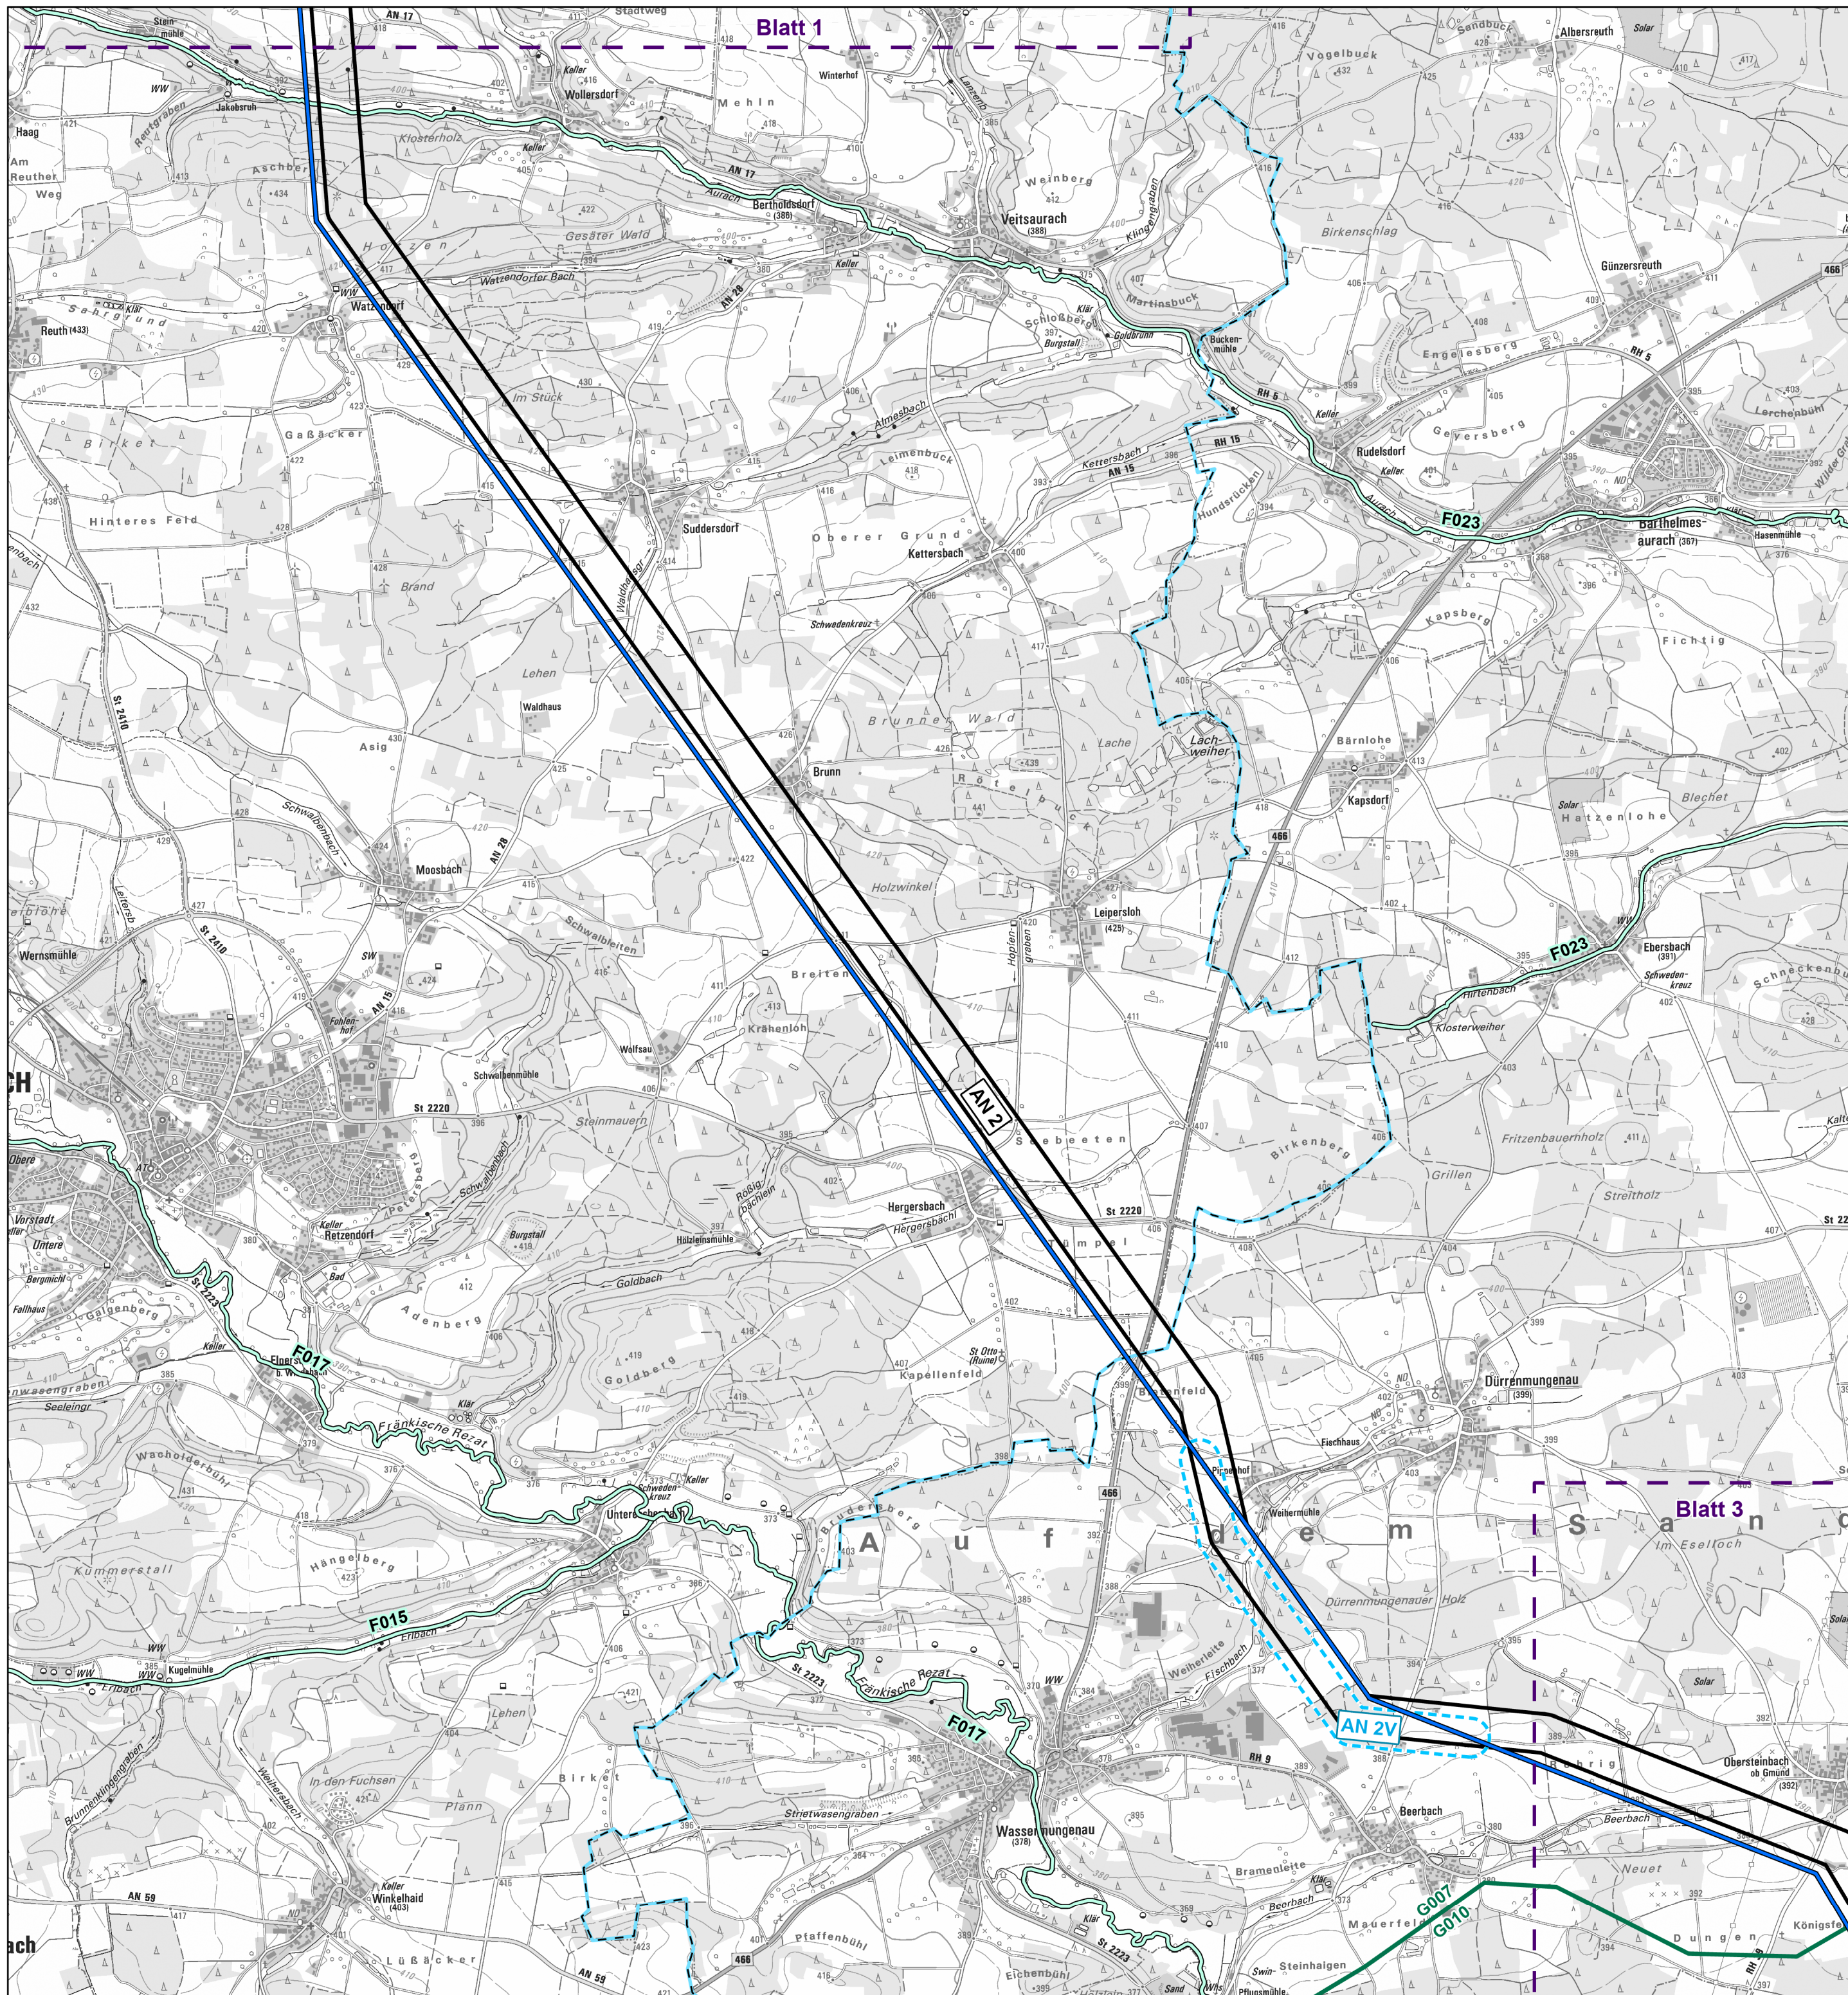

## Planung und Abgrenzungen

-  Bestandsleitung
-  Trassenkorridorsegmente (TKS; grau = entfallen)
-  Verschwenkungsbereiche der Bestandsleitung
-  Leitungseinführung in das UW Raitersaich/West
-  Umspannwerke (Bestand)<sup>1</sup>
-  Umspannwerke (Planung)
-  Blattsschnitte

## Untersuchungsgegenstände<sup>2</sup>

- |                                                                                     |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Oberflächenwasserkörper (Linienhaft)  |
|  | Oberflächenwasserkörper (Flächenhaft) |
|  | Grundwasserkörper                     |

### Verwaltung<sup>3</sup>

-  Bezirks- und Landkreisgrenze  
 Landkreisgrenze




Datenquellen:  
<sup>1</sup>LDBV (2023, [https://geodaten.bayern.de/opengeodata/OpenDataDetail.html?pn=atkis\\_basis\\_dlm](https://geodaten.bayern.de/opengeodata/OpenDataDetail.html?pn=atkis_basis_dlm); CC BY 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>)  
<sup>2</sup>© WasserBLick/BfG und Zuständige Behörden der Länder, 2024  
<sup>3</sup>© GeoBasis-DE / BKG (2024)

Kartenhintergrund:  
LDBV (2025, [https://geodatenonline.bayern.de/geodatenonline/seiten/wms\\_tk25](https://geodatenonline.bayern.de/geodatenonline/seiten/wms_tk25);  
CC BY 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>)  
Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N, Projektion: Transverse Mercator, Datum: ETRS 1989  
Höhenystem: DHHN2016

|                  |           |                                                                                         |              |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Vorhaben:        |           | <b>P487</b><br><b>Netzverstärkung zwischen Raitersaich/West - Ingolstadt - Sittling</b> |              |
| Vorhabensträger: |           |    |              |
| Erstellt durch:  |           |    |              |
| Unterlage:       |           | <b>Überschlägige Umweltprüfung</b><br>U.5: Bestandsplan Schutzgut Wasser                |              |
| Blattgröße:      | A2        | Gezeichnet:                                                                             | Schmitt, A.  |
| Maßstab:         | 1:25.000  | Bearbeitet:                                                                             | Stetter, T.  |
| Blatt-Nr.:       | 2         | Geprüft:                                                                                | Huber, A.-M. |
| Stand:           | Juni 2025 | Status:                                                                                 | Bericht      |



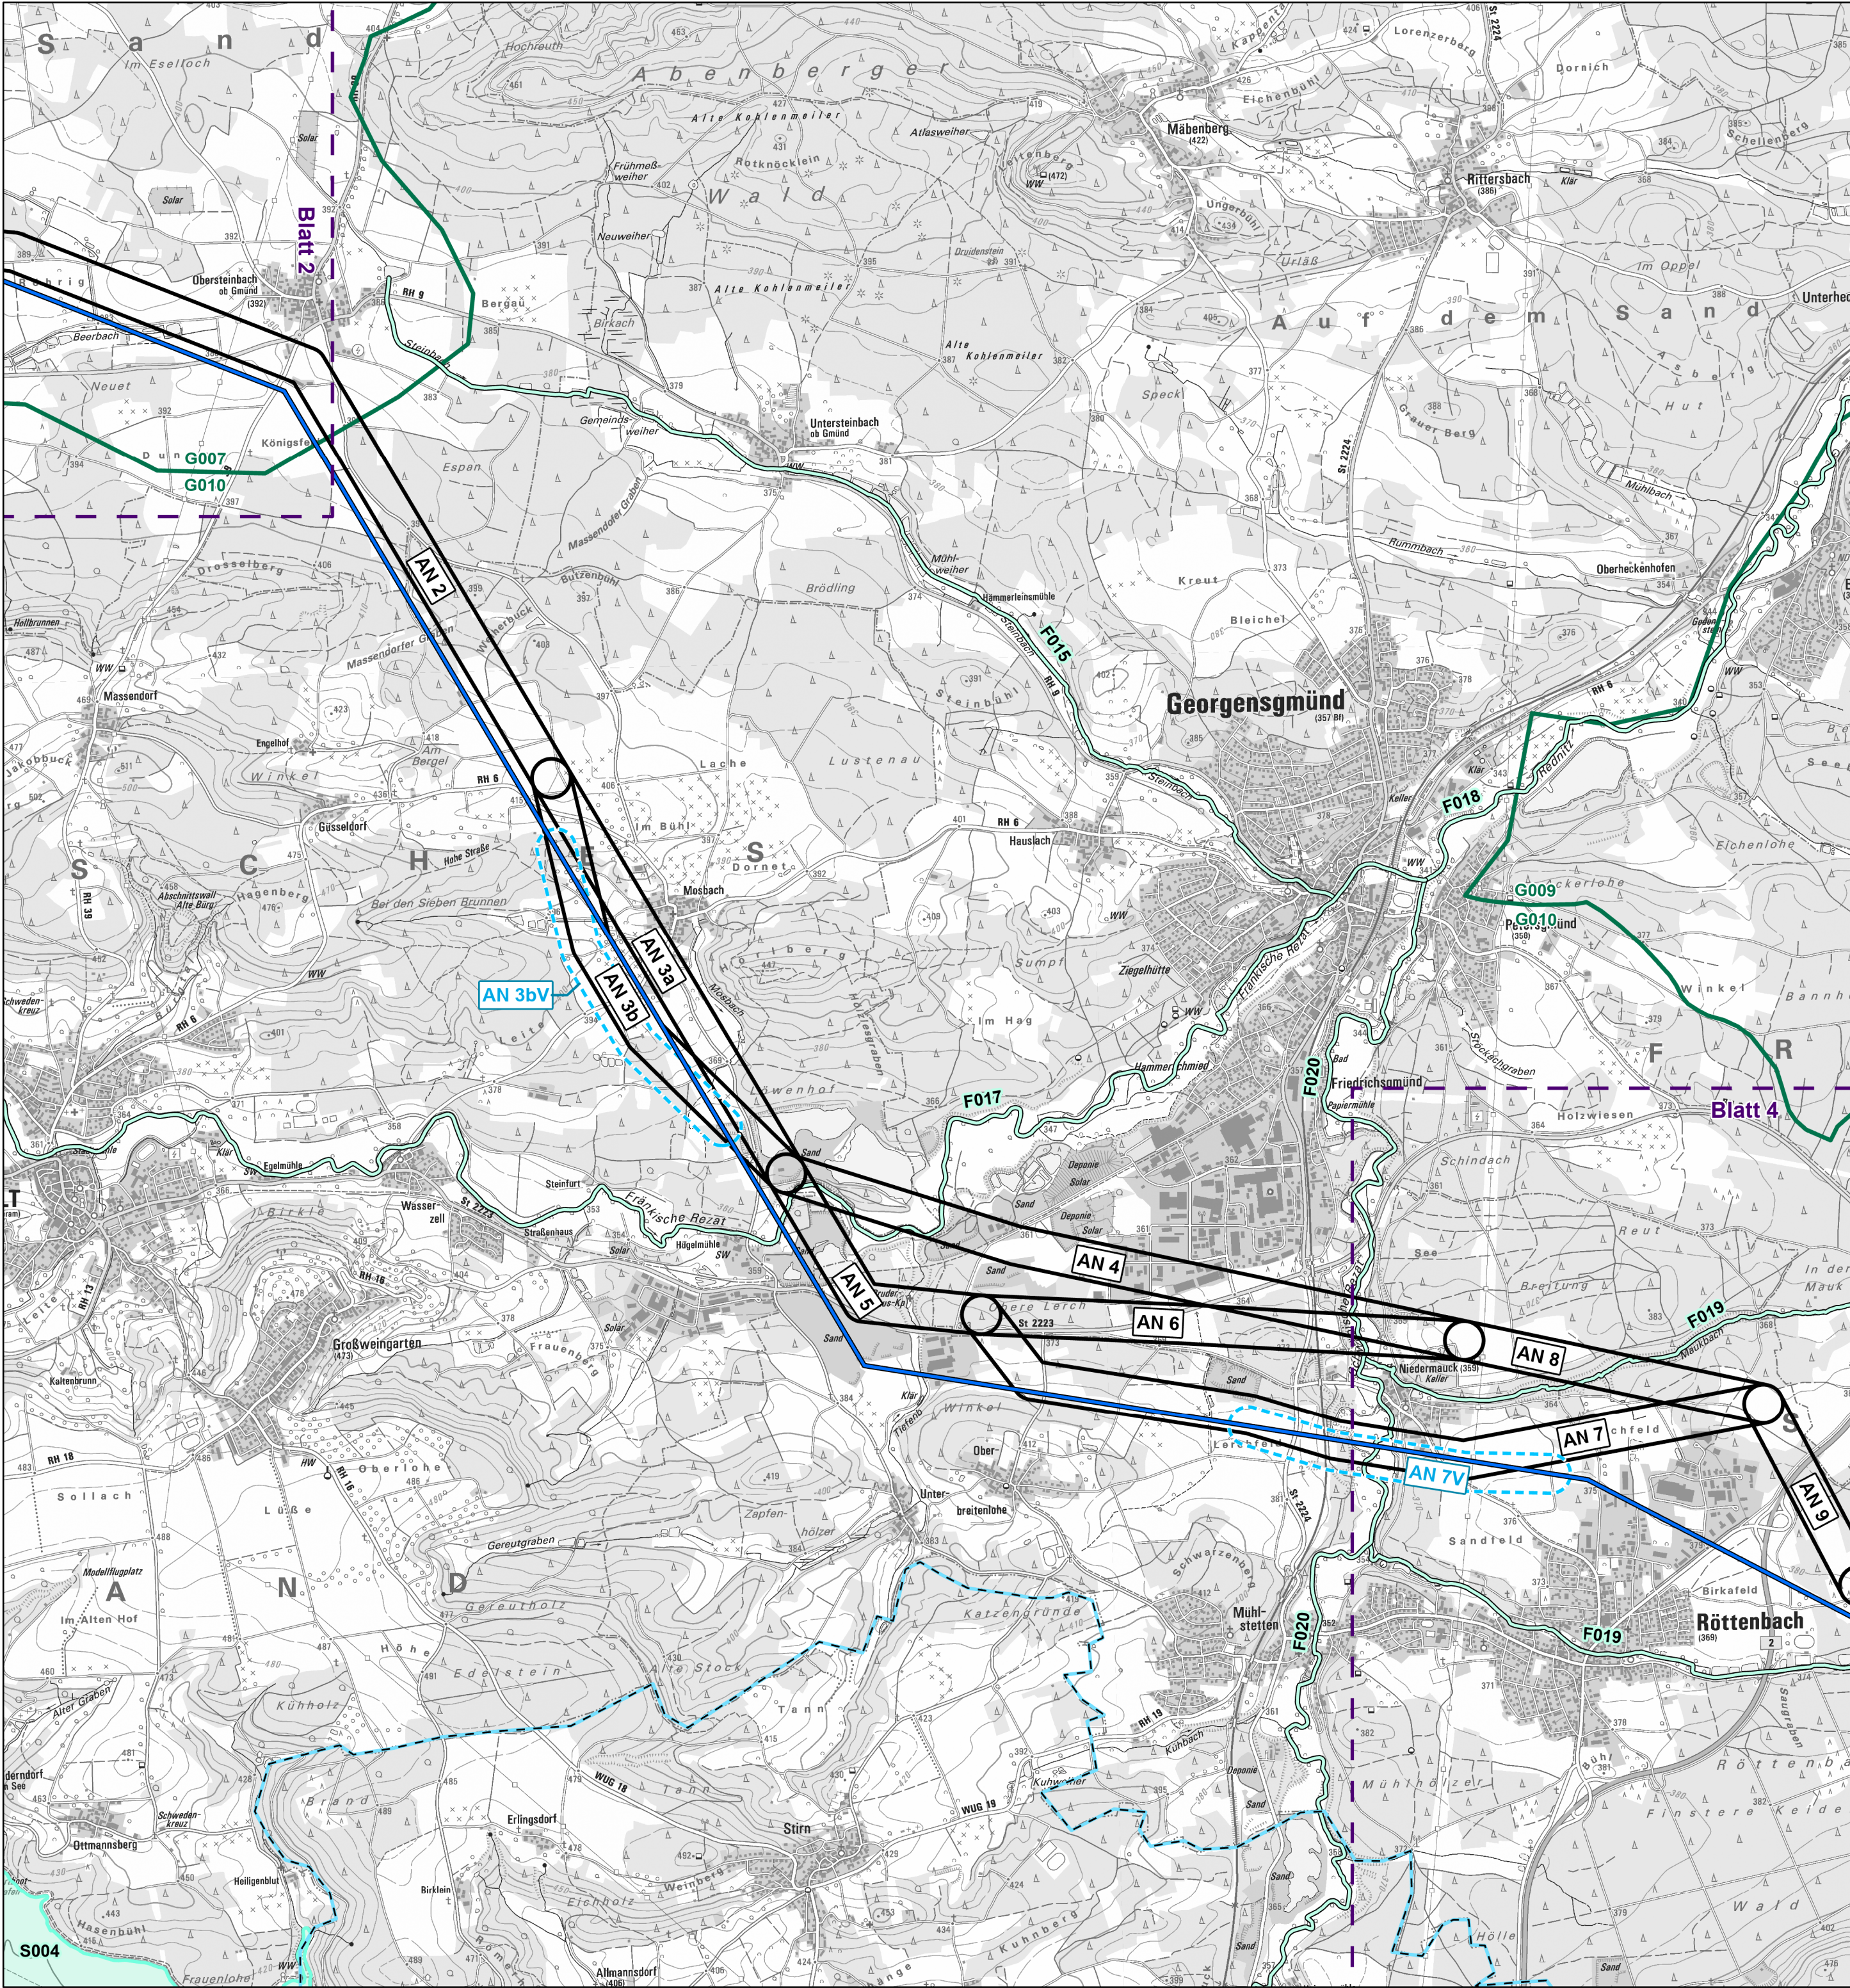

Planung und Abgrenzungen

- Bestandsleitung
- Trassenkorridorsegmente (TKS; grau = entfallen)
- Verschwenkungsbereiche der Bestandsleitung
- Leitungseinführung in das UW Raitersaich/West
- Umspannwerke (Bestand)<sup>1</sup>
- Umspannwerke (Planung)
- Blattschnitte

Untersuchungsgegenstände<sup>2</sup>

- Oberflächenwasserkörper (Linienhaft)
- Oberflächenwasserkörper (Flächenhaft)
- Grundwasserkörper

Verwaltung<sup>3</sup>

- Bezirks- und Landkreisgrenze
- Landkreisgrenze



Datenquellen:  
<sup>1</sup>LDBV (2023, [https://geodaten.bayern.de/opengeodata/OpenDataDetail.html?pn=atkis\\_basis\\_dlm](https://geodaten.bayern.de/opengeodata/OpenDataDetail.html?pn=atkis_basis_dlm);  
CC BY 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>)  
<sup>2</sup>© WasserBLiK/BfG und Zuständige Behörden der Länder, 2024  
<sup>3</sup>© GeoBasis-DE / BKG (2024)

Kartenhintergrund:  
LDBV (2025, [https://geodatenonline.bayern.de/geodatenonline/seiten/wms\\_tk25](https://geodatenonline.bayern.de/geodatenonline/seiten/wms_tk25);  
CC BY 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>)  
Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N, Projektion: Transverse Mercator, Datum: ETRS 1989  
Höhensystem: DHN2016

Vorhaben: **P487**  
**Netzverstärkung zwischen Raitersaich/West - Ingolstadt - Sittling**

Vorhabensträger: **TenneT TSO GmbH**  
Bernecker Straße 70  
95448 Bayreuth




Erstellt durch: **TNL Energie GmbH**  
Raiffeisenstraße 7  
35410 Hungen



Unterlage: **Überschlägige Umweltprüfung**  
U.5: Bestandsplan Schutzgut Wasser

|             |           |             |              |
|-------------|-----------|-------------|--------------|
| Blattgröße: | A2        | Gezeichnet: | Schmitt, A.  |
| Maßstab:    | 1:25.000  | Bearbeitet: | Stetter, T.  |
| Blatt-Nr.:  | 3         | Geprüft:    | Huber, A.-M. |
| Stand:      | Juni 2025 | Status:     | Bericht      |



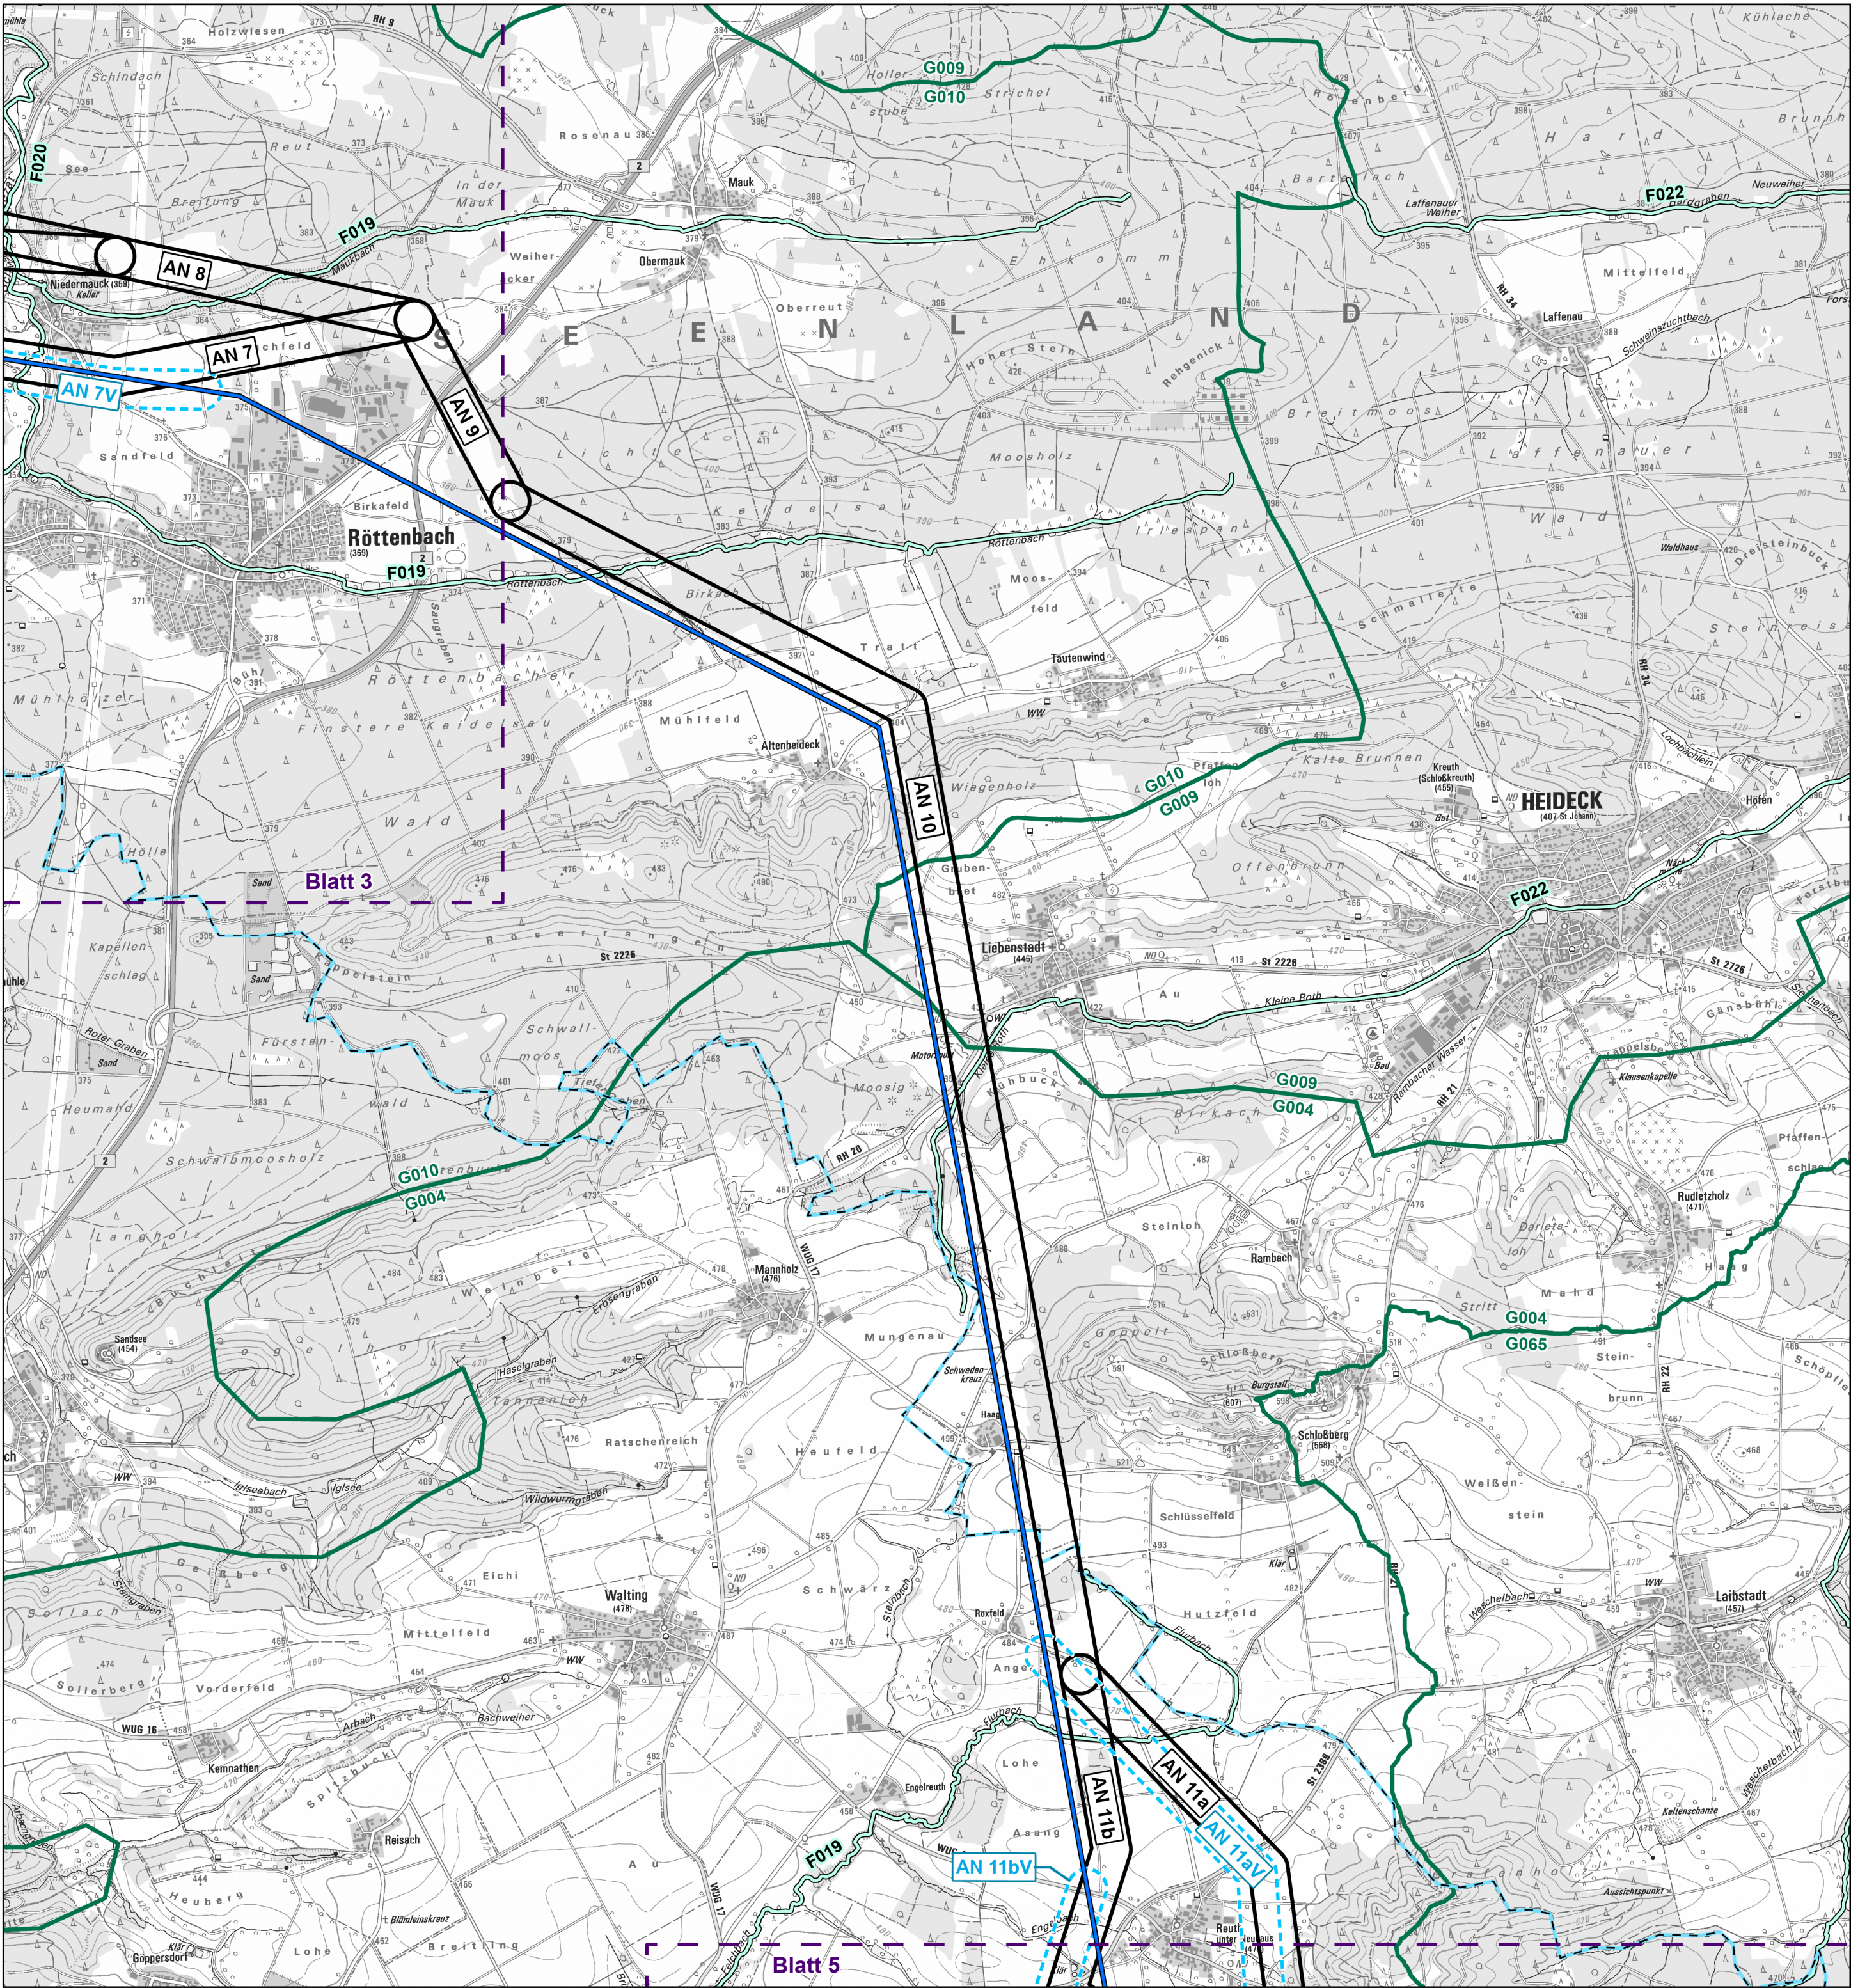

Planung und Abgrenzungen

- Bestandsleitung
- Trassenkorridorsegmente (TKS; grau = entfallen)
- Verschwenkungsbereiche der Bestandsleitung
- Leitungseinführung in das UW Raitersaich/West
- Umspannwerke (Bestand)<sup>1</sup>
- Umspannwerke (Planung)
- Blattschnitte

Untersuchungsgegenstände<sup>2</sup>

- Oberflächenwasserkörper (Linienhaft)
- Oberflächenwasserkörper (Flächenhaft)
- Grundwasserkörper

Verwaltung<sup>3</sup>

- Bezirks- und Landkreisgrenze
- Landkreisgrenze



Datenquellen:  
<sup>1</sup>LDBV (2023, [https://geodaten.bayern.de/openeodata/OpenDataDetail.html?pn=atkis\\_basis\\_dlm](https://geodaten.bayern.de/openeodata/OpenDataDetail.html?pn=atkis_basis_dlm);  
CC BY 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>)  
<sup>2</sup>© WasserBLick/BfG und Zuständige Behörden der Länder, 2024  
<sup>3</sup>© GeoBasis-DE / BKG (2024)

Kartenhintergrund:  
LDBV (2025, [https://geodatenonline.bayern.de/geodatenonline/seiten/wms\\_tk25](https://geodatenonline.bayern.de/geodatenonline/seiten/wms_tk25);  
CC BY 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>)

Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N, Projektion: Transverse Mercator, Datum: ETRS 1989  
Höhensystem: DHHN2016

Vorhaben: **P487**  
**Netzverstärkung zwischen Raitersaich/West - Ingolstadt - Sittling**

Vorhabensträger: **TenneT TSO GmbH**  
Bernecker Straße 70  
95448 Bayreuth




Erstellt durch: **TNL Energie GmbH**  
Raiffeisenstraße 7  
35410 Hungen



Unterlage: **Überschlägige Umweltprüfung**  
U.5: Bestandsplan Schutzgut Wasser

|             |           |             |              |
|-------------|-----------|-------------|--------------|
| Blattgröße: | A2        | Gezeichnet: | Schmitt, A.  |
| Maßstab:    | 1:25.000  | Bearbeitet: | Stetter, T.  |
| Blatt-Nr.:  | 4         | Geprüft:    | Huber, A.-M. |
| Stand:      | Juni 2025 | Status:     | Bericht      |



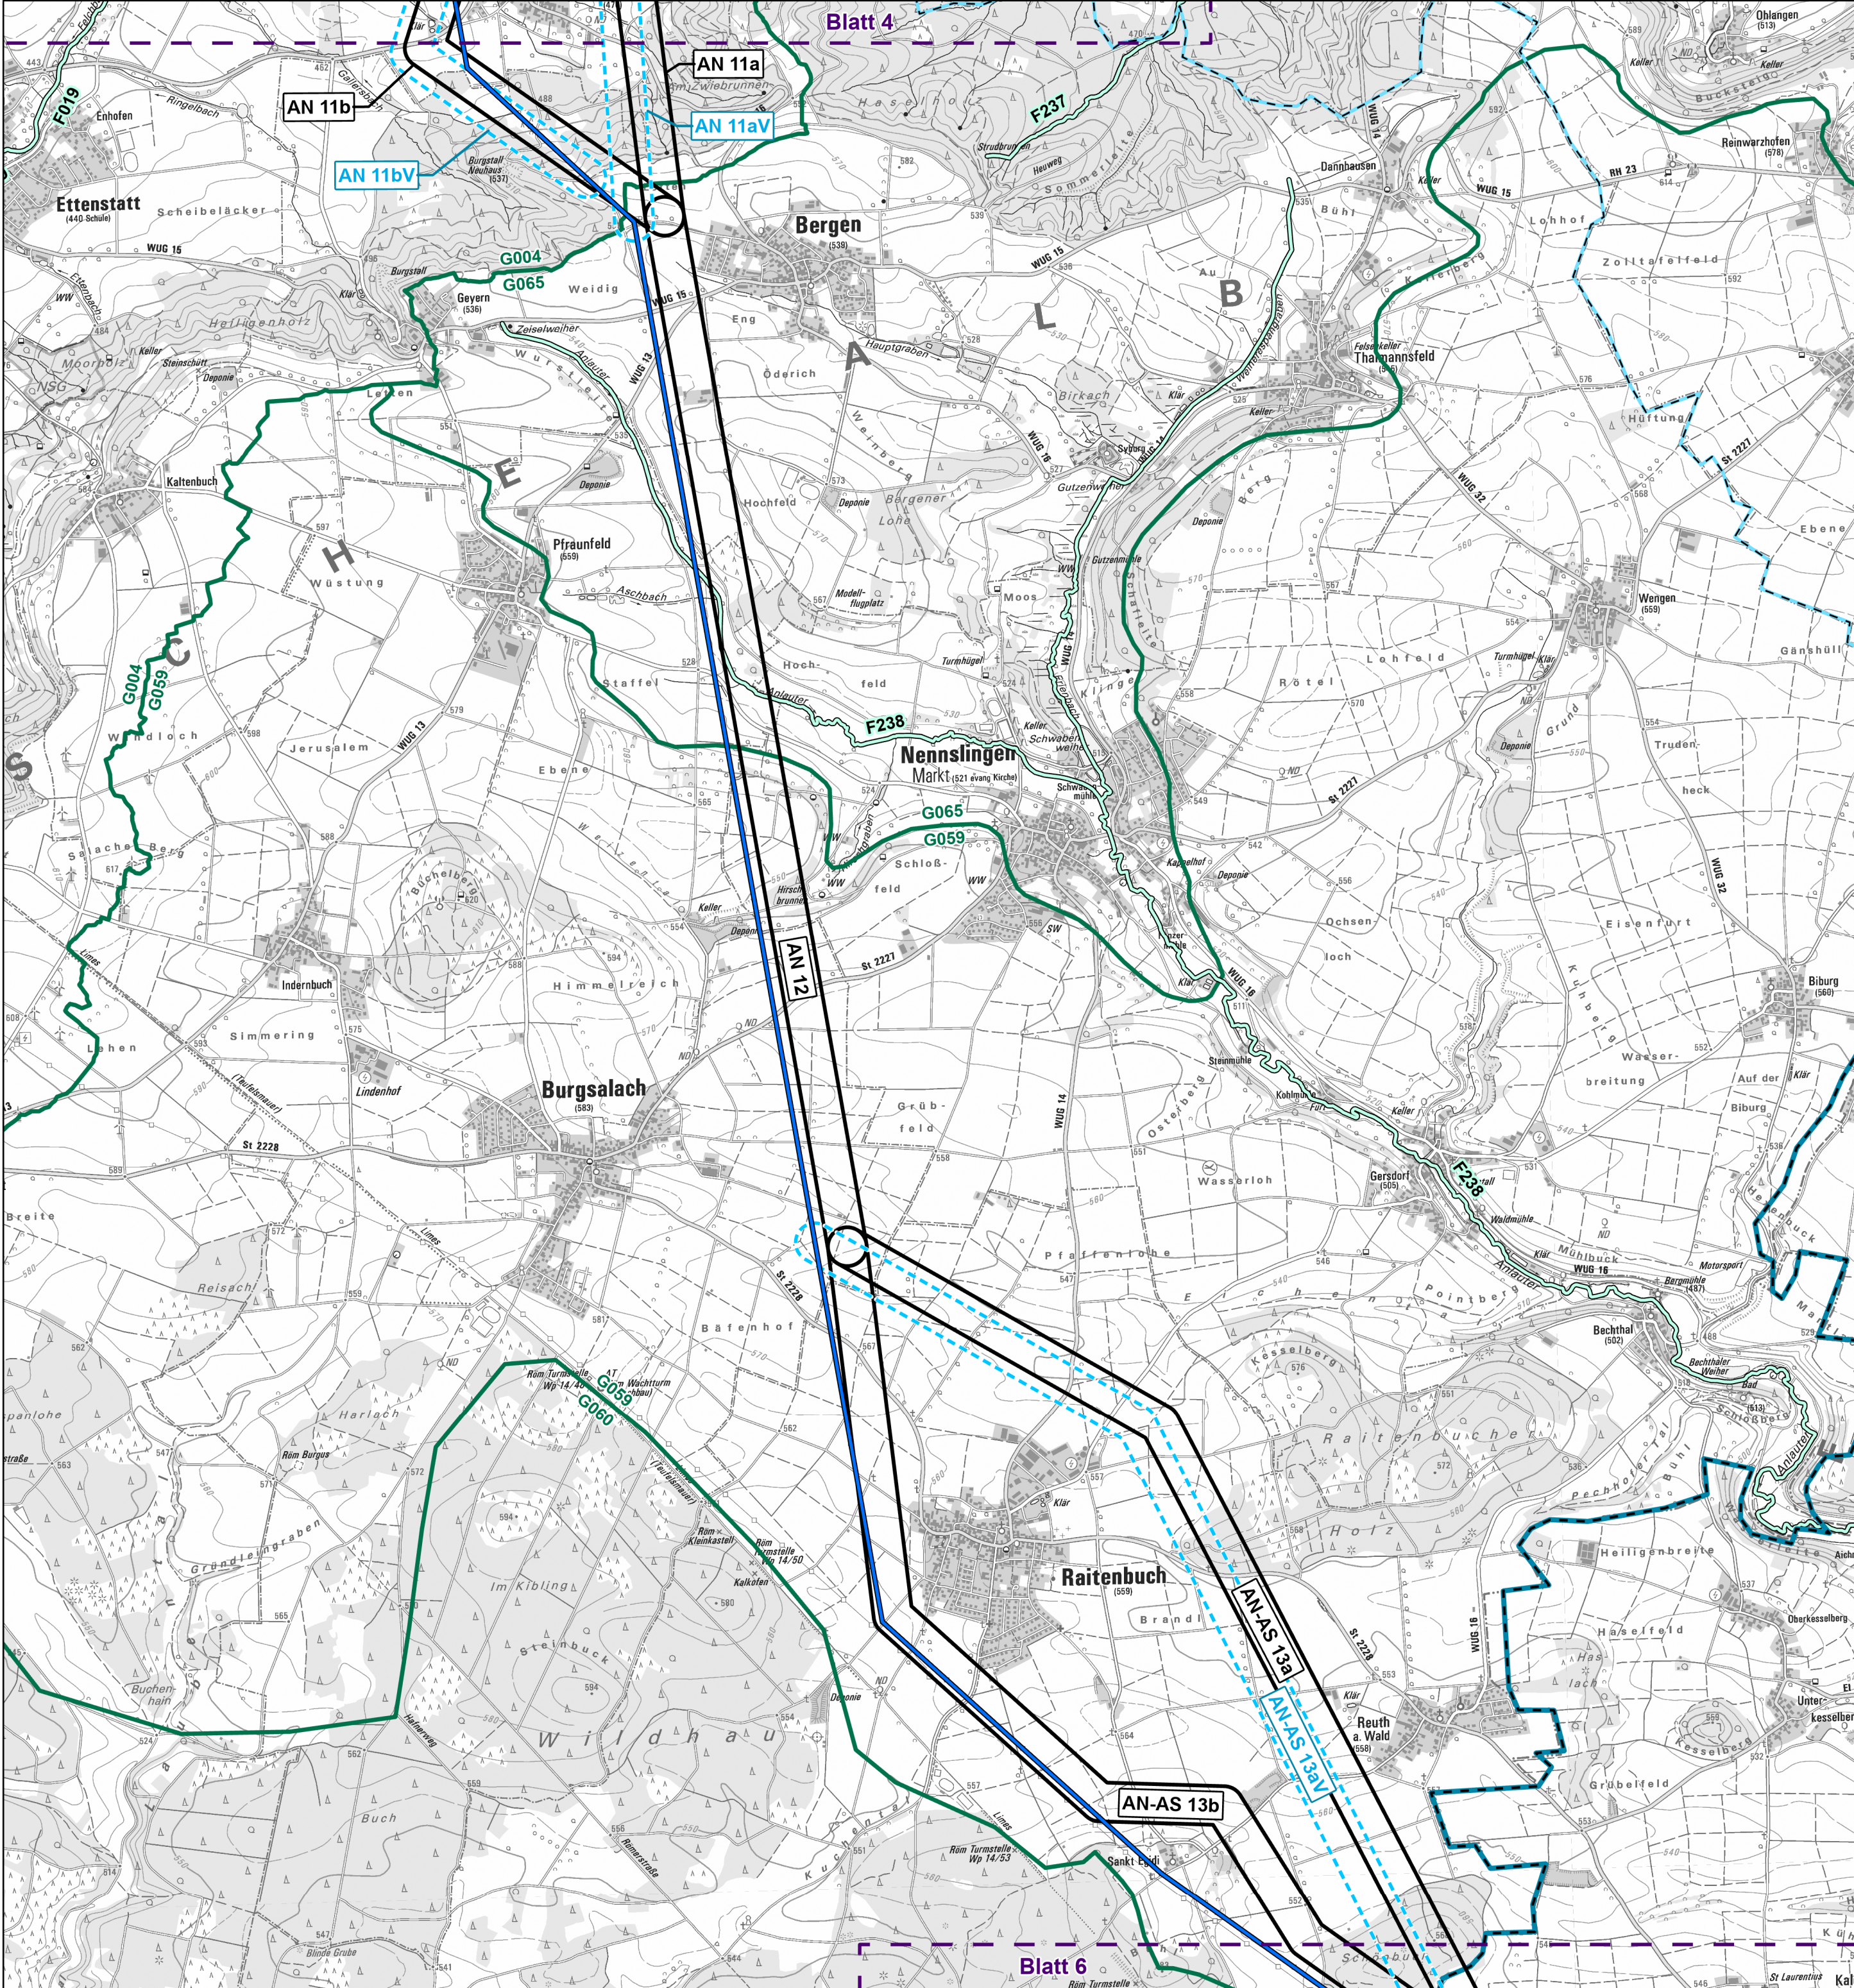

Planung und Abgrenzungen

- Bestandsleitung
- Trassenkorridorsegmente (TKS; grau = entfallen)
- Verschwenkungsbereiche der Bestandsleitung
- Leitungseinführung in das UW Raitersaich/West
- Umspannwerke (Bestand)<sup>1</sup>
- Umspannwerke (Planung)
- Blattschnitte

Untersuchungsgegenstände<sup>2</sup>

- Oberflächenwasserkörper (Linienhaft)
- Oberflächenwasserkörper (Flächenhaft)
- Grundwasserkörper

Verwaltung<sup>3</sup>

- Bezirks- und Landkreisgrenze
- Landkreisgrenze



Datenquellen:  
<sup>1</sup>LDBV (2023, [https://geodaten.bayern.de/opengeodata/OpenDataDetail.html?pn=atkis\\_basis\\_dlm](https://geodaten.bayern.de/opengeodata/OpenDataDetail.html?pn=atkis_basis_dlm);  
CC BY 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>)  
<sup>2</sup>© WasserBLiCk/BfG und Zuständige Behörden der Länder, 2024  
<sup>3</sup>© GeoBasis-DE / BKG (2024)

Kartenhintergrund:  
LDBV (2025, [https://geodatenonline.bayern.de/geodatenonline/seiten/wms\\_tk25](https://geodatenonline.bayern.de/geodatenonline/seiten/wms_tk25);  
CC BY 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>)  
Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N, Projektion: Transverse Mercator, Datum: ETRS 1989  
Höhensystem: DHHN2016

Vorhaben: **P487**  
**Netzverstärkung zwischen Raitersaich/West - Ingolstadt - Sittling**

Vorhabensträger: **TenneT TSO GmbH**  
Bernecker Straße 70  
95448 Bayreuth




Erstellt durch: **TNL Energie GmbH**  
Raiffeisenstraße 7  
35410 Hungen



Unterlage: **Überschlägige Umweltprüfung**  
U.5: Bestandsplan Schutzgut Wasser

|             |           |             |              |
|-------------|-----------|-------------|--------------|
| Blattgröße: | A2        | Gezeichnet: | Schmitt, A.  |
| Maßstab:    | 1:25.000  | Bearbeitet: | Stetter, T.  |
| Blatt-Nr.:  | 5         | Geprüft:    | Huber, A.-M. |
| Stand:      | Juni 2025 | Status:     | Bericht      |



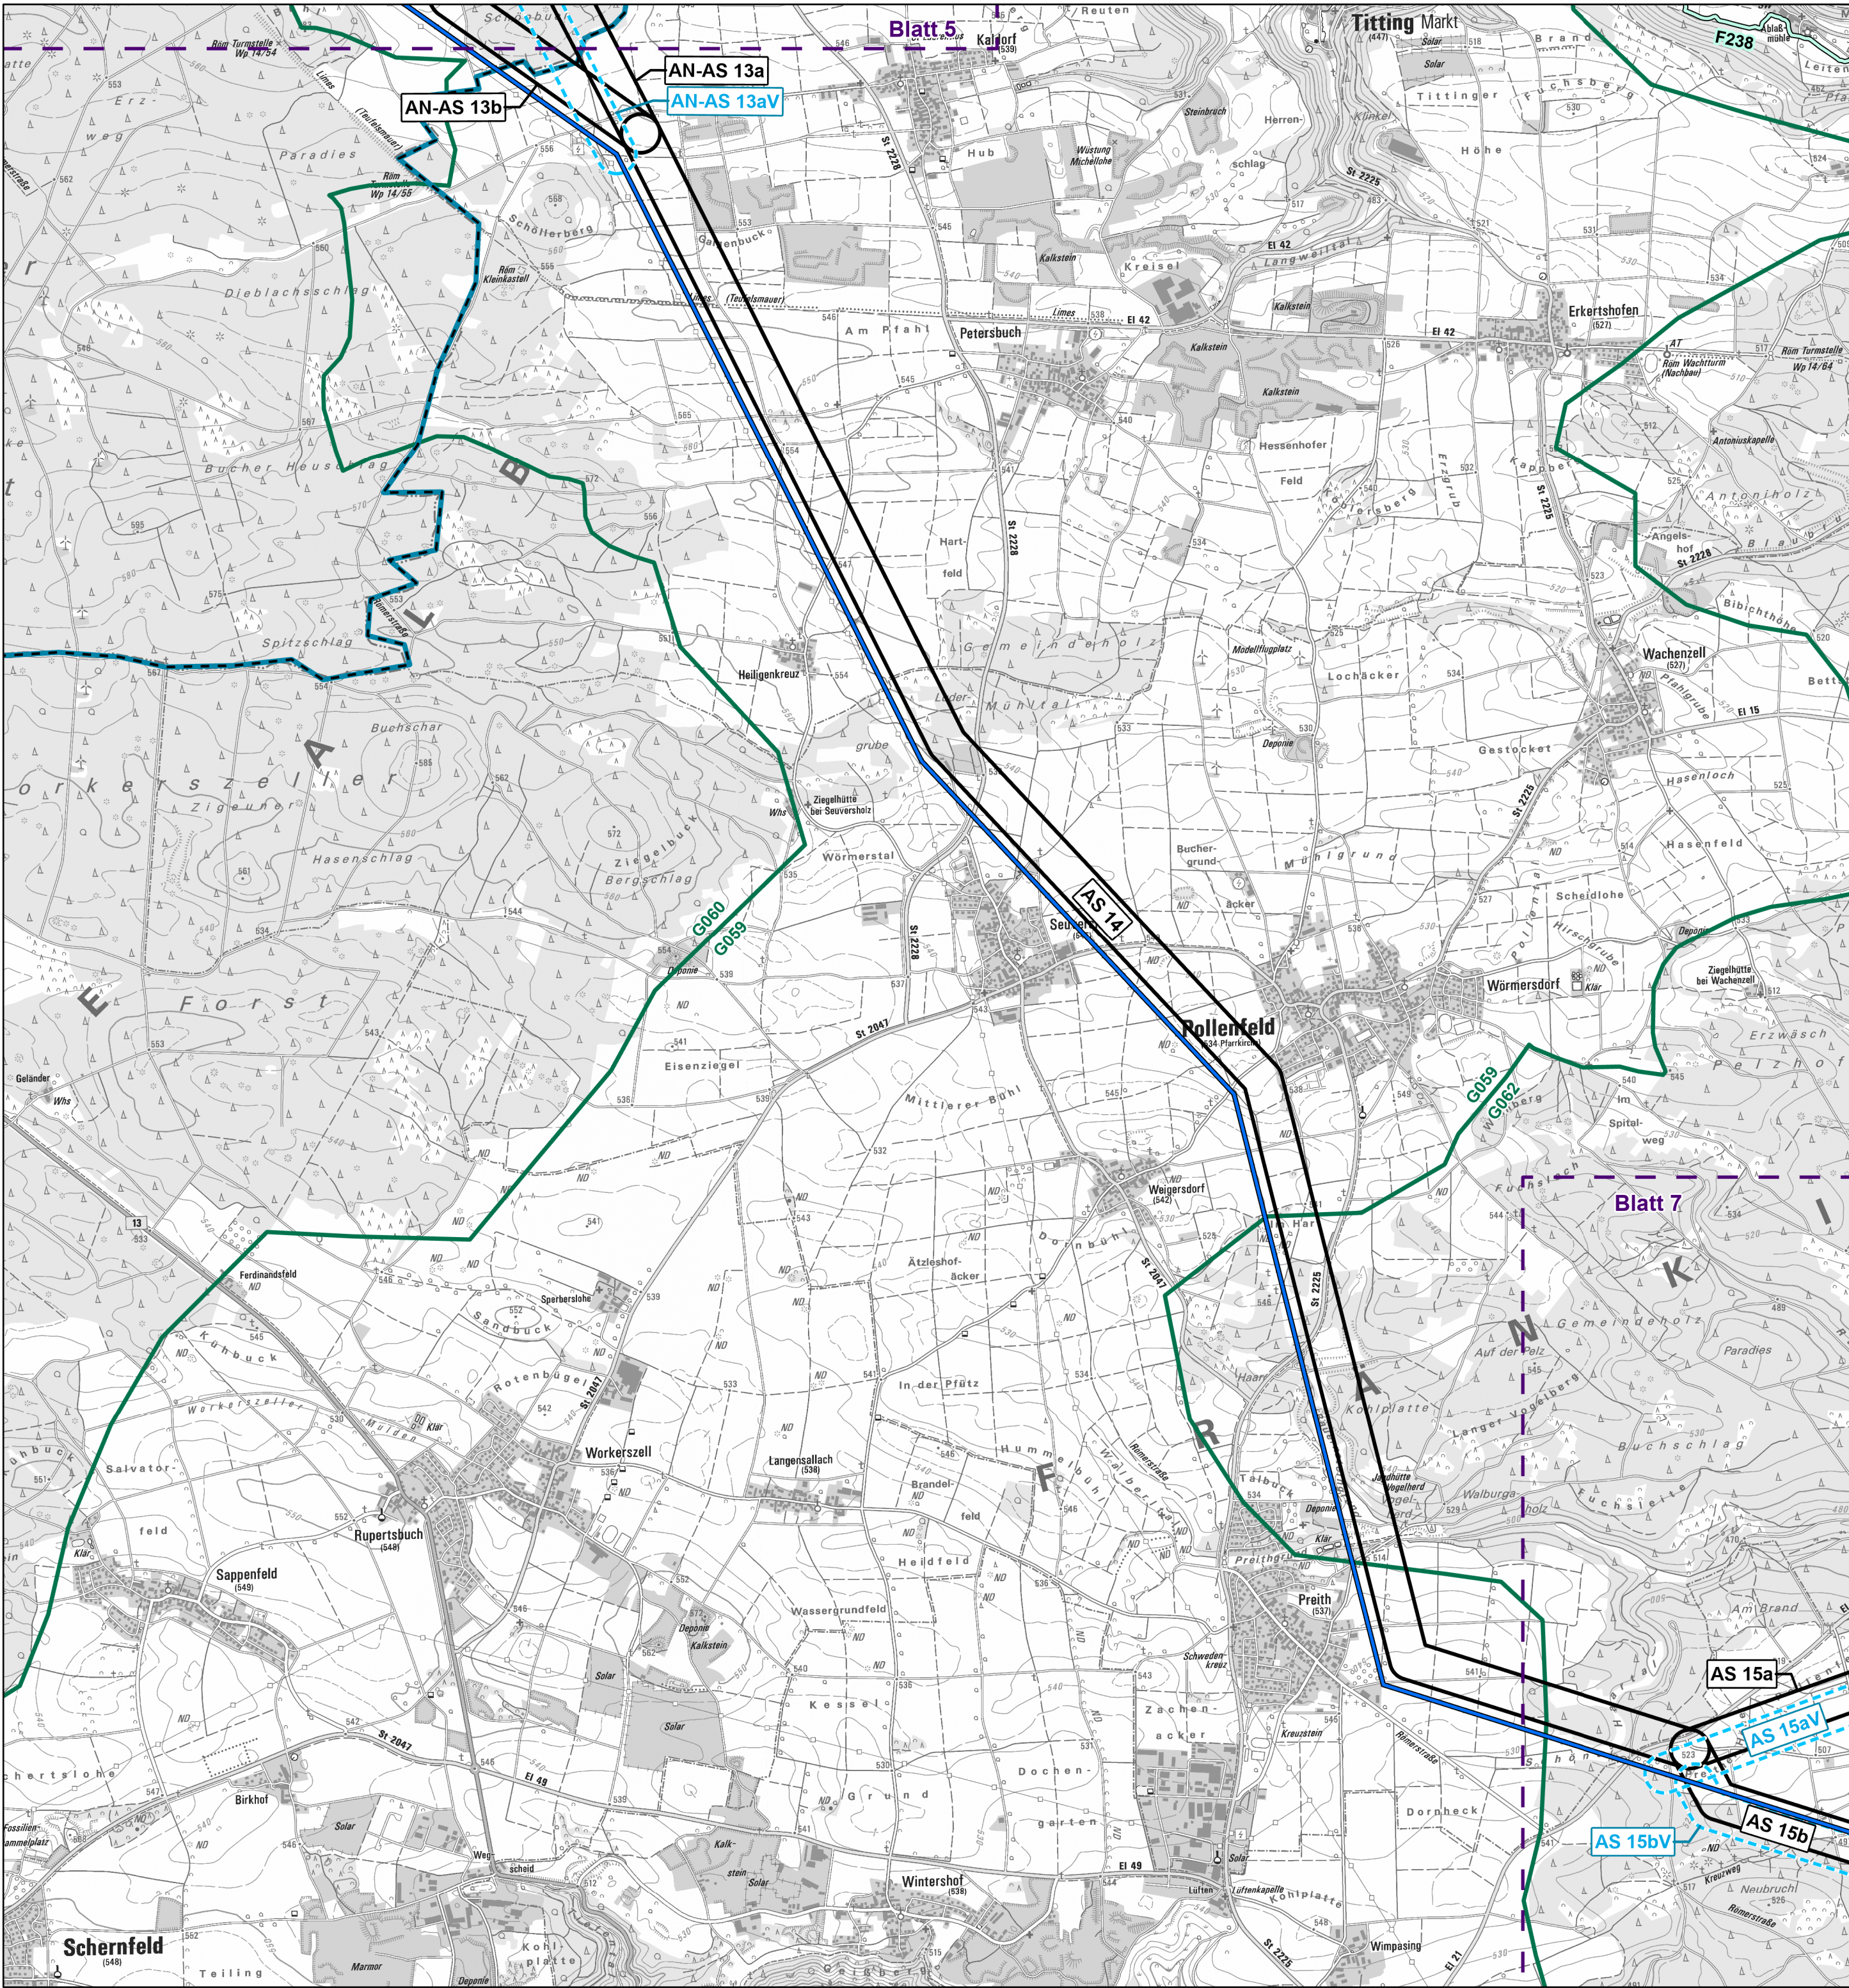

Planung und Abgrenzungen

- Bestandsleitung
- Trassenkorridorsegmente (TKS; grau = entfallen)
- Verschwenkungsbereiche der Bestandsleitung
- Leitungseinführung in das UW Raitersaich/West
- Umspannwerke (Bestand)<sup>1</sup>
- Umspannwerke (Planung)
- Blattschnitte

Untersuchungsgegenstände<sup>2</sup>

- Oberflächenwasserkörper (Linienhaft)
- Oberflächenwasserkörper (Flächenhaft)
- Grundwasserkörper

Verwaltung<sup>3</sup>

- Bezirks- und Landkreisgrenze
- Landkreisgrenze



Datenquellen:  
<sup>1</sup>LDBV (2023, [https://geodaten.bayern.de/openeodata/OpenDataDetail.html?pn=atkis\\_basis\\_dlm](https://geodaten.bayern.de/openeodata/OpenDataDetail.html?pn=atkis_basis_dlm);  
CC BY 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>)  
<sup>2</sup>© WasserBLIck/BfG und Zuständige Behörden der Länder, 2024  
<sup>3</sup>© GeoBasis-DE / BKG (2024)

Kartenhintergrund:  
LDBV (2025, [https://geodatenonline.bayern.de/geodatenonline/seiten/wms\\_tk25](https://geodatenonline.bayern.de/geodatenonline/seiten/wms_tk25);  
CC BY 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>)  
Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N, Projektion: Transverse Mercator, Datum: ETRS 1989  
Höhensystem: DHN2016

Vorhaben: **P487**  
**Netzverstärkung zwischen Raitersaich/West - Ingolstadt - Sittling**

Vorhabensträger: **TenneT TSO GmbH**  
Bernecker Straße 70  
95448 Bayreuth




Erstellt durch: **TNL Energie GmbH**  
Raiffeisenstraße 7  
35410 Hungen



Unterlage: **Überschlägige Umweltprüfung**  
U.5: Bestandsplan Schutzgut Wasser

|             |           |             |              |
|-------------|-----------|-------------|--------------|
| Blattgröße: | A2        | Gezeichnet: | Schmitt, A.  |
| Maßstab:    | 1:25.000  | Bearbeitet: | Stetter, T.  |
| Blatt-Nr.:  | 6         | Geprüft:    | Huber, A.-M. |
| Stand:      | Juni 2025 | Status:     | Bericht      |



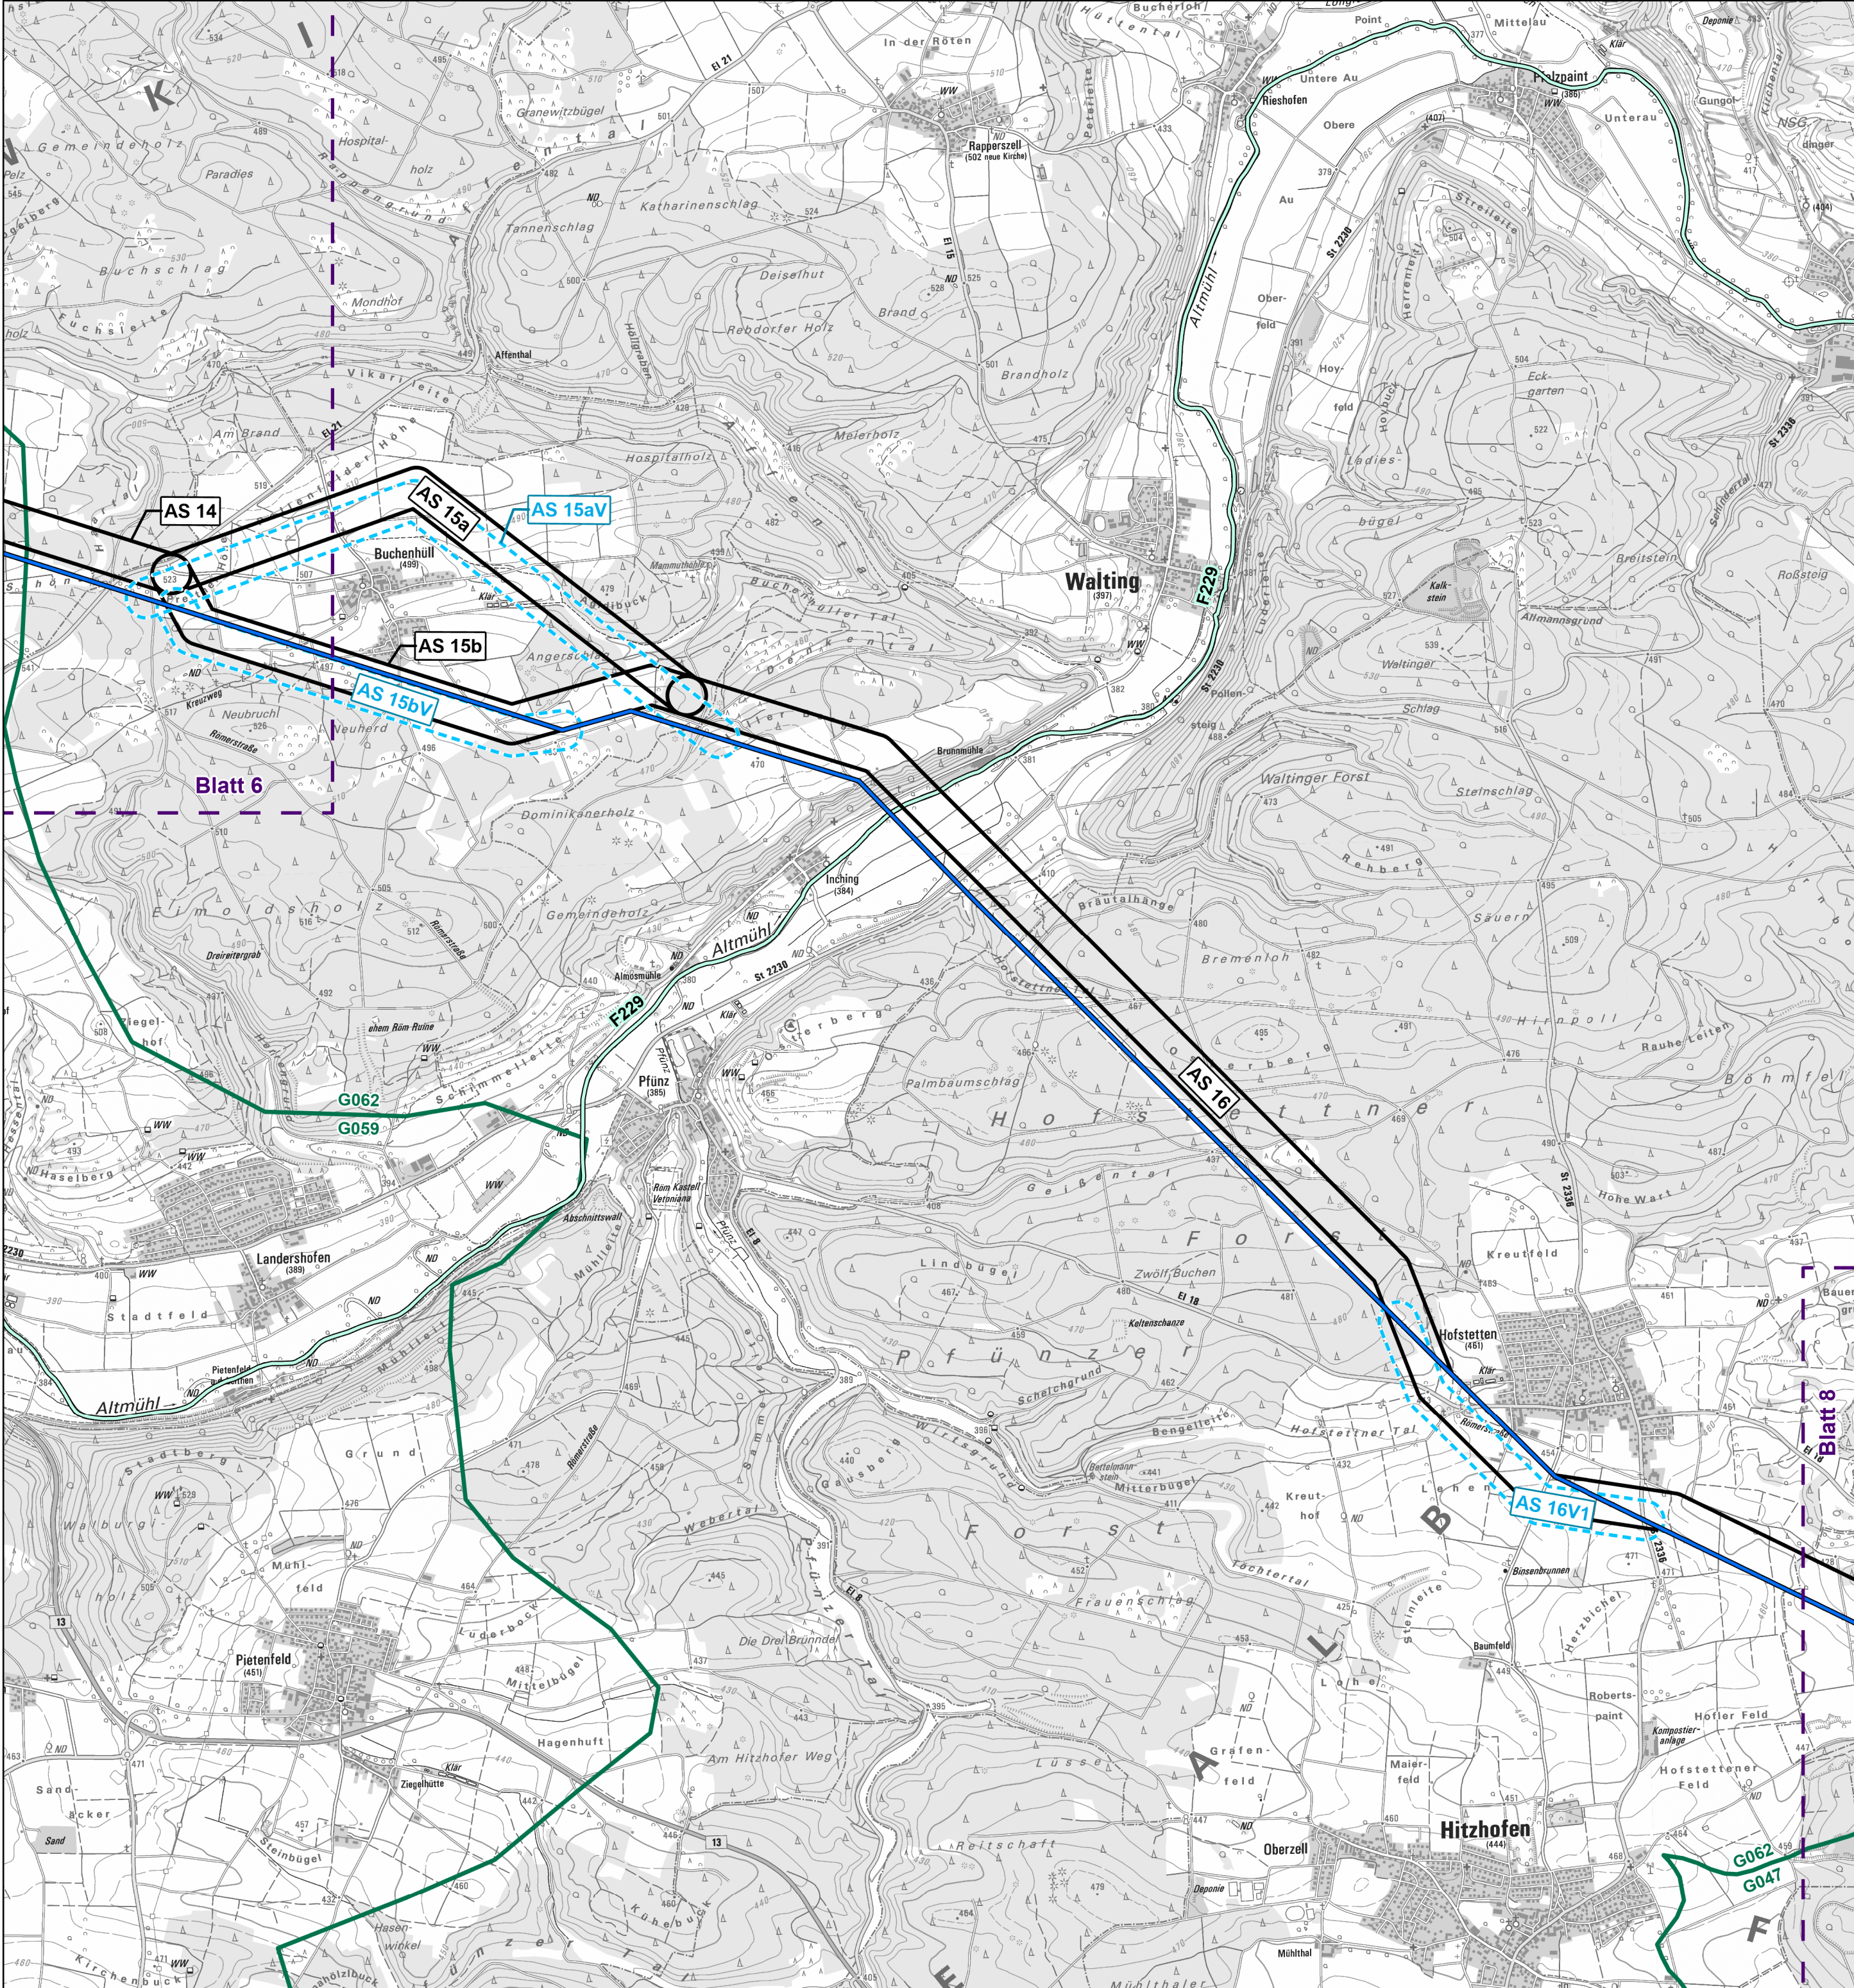

Planung und Abgrenzungen

- Bestandsleitung
- Trassenkorridorsegmente (TKS; grau = entfallen)
- Verschwenkungsbereiche der Bestandsleitung
- Leitungseinführung in das UW Raitersaich/West
- Umspannwerke (Bestand)<sup>1</sup>
- Umspannwerke (Planung)
- Blattschnitte

Untersuchungsgegenstände<sup>2</sup>

- Oberflächenwasserkörper (Linienhaft)
- Oberflächenwasserkörper (Flächenhaft)
- Grundwasserkörper

Verwaltung<sup>3</sup>

- Bezirks- und Landkreisgrenze
- Landkreisgrenze



Datenquellen:  
<sup>1</sup>LDBV (2023, [https://geodaten.bayern.de/opengeodata/OpenDataDetail.html?pn=atkis\\_basis\\_dlm;](https://geodaten.bayern.de/opengeodata/OpenDataDetail.html?pn=atkis_basis_dlm;)  
CC BY 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>)  
<sup>2</sup>© WasserBLiCk/BfG und Zuständige Behörden der Länder, 2024  
<sup>3</sup>© GeoBasis-DE / BKG (2024)

Kartenhintergrund:  
LDBV (2025, [https://geodatenonline.bayern.de/geodatenonline/seiten/wms\\_tk25;](https://geodatenonline.bayern.de/geodatenonline/seiten/wms_tk25;)  
CC BY 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>)  
Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N, Projektion: Transverse Mercator, Datum: ETRS 1989  
Höhensystem: DHHN2016

Vorhaben: **P487**  
**Netzverstärkung zwischen Raitersaich/West - Ingolstadt - Sittling**

Vorhabensträger: **TenneT TSO GmbH**  
Bernecker Straße 70  
95448 Bayreuth



Erstellt durch: **TNL Energie GmbH**  
Raiffeisenstraße 7  
35410 Hungen



Unterlage: **Überschlägige Umweltprüfung**  
U.5: Bestandsplan Schutzgut Wasser

|             |           |             |              |
|-------------|-----------|-------------|--------------|
| Blattgröße: | A2        | Gezeichnet: | Schmitt, A.  |
| Maßstab:    | 1:25.000  | Bearbeitet: | Stetter, T.  |
| Blatt-Nr.:  | 7         | Geprüft:    | Huber, A.-M. |
| Stand:      | Juni 2025 | Status:     | Bericht      |





Planung und Abgrenzungen

- Bestandsleitung
- Trassenkorridorsegmente (TKS; grau = entfallen)
- Verschwenkungsbereiche der Bestandsleitung
- Leitungseinführung in das UW Raitersaich/West
- Umspannwerke (Bestand)<sup>1</sup>
- Umspannwerke (Planung)
- Blattschnitte

Untersuchungsgegenstände<sup>2</sup>

- Oberflächenwasserkörper (Linienhaft)
- Oberflächenwasserkörper (Flächenhaft)
- Grundwasserkörper

Verwaltung<sup>3</sup>

- Bezirks- und Landkreisgrenze
- Landkreisgrenze



Datenquellen:  
<sup>1</sup>LDBV (2023, [https://geodaten.bayern.de/openeodata/OpenDataDetail.html?pn=atkis\\_basis\\_dlm;](https://geodaten.bayern.de/openeodata/OpenDataDetail.html?pn=atkis_basis_dlm;)  
CC BY 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>)  
<sup>2</sup>© WasserBLiCk/BfG und Zuständige Behörden der Länder, 2024  
<sup>3</sup>© GeoBasis-DE / BKG (2024)

Kartenhintergrund:  
LDBV (2025, [https://geodatenonline.bayern.de/geodatenonline/seiten/wms\\_tk25;](https://geodatenonline.bayern.de/geodatenonline/seiten/wms_tk25;)  
CC BY 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>)

Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N, Projektion: Transverse Mercator, Datum: ETRS 1989  
Höhensystem: DHHN2016

Vorhaben: **P487**  
**Netzverstärkung zwischen Raitersaich/West - Ingolstadt - Sittling**

Vorhabensträger: **TenneT TSO GmbH**  
Bernecker Straße 70  
95448 Bayreuth




Erstellt durch: **TNL Energie GmbH**  
Raiffeisenstraße 7  
35410 Hungen



Unterlage: **Überschlägige Umweltprüfung**  
U.5: Bestandsplan Schutzgut Wasser

|             |           |             |              |
|-------------|-----------|-------------|--------------|
| Blattgröße: | A2        | Gezeichnet: | Schmitt, A.  |
| Maßstab:    | 1:25.000  | Bearbeitet: | Stetter, T.  |
| Blatt-Nr.:  | 8         | Geprüft:    | Huber, A.-M. |
| Stand:      | Juni 2025 | Status:     | Bericht      |



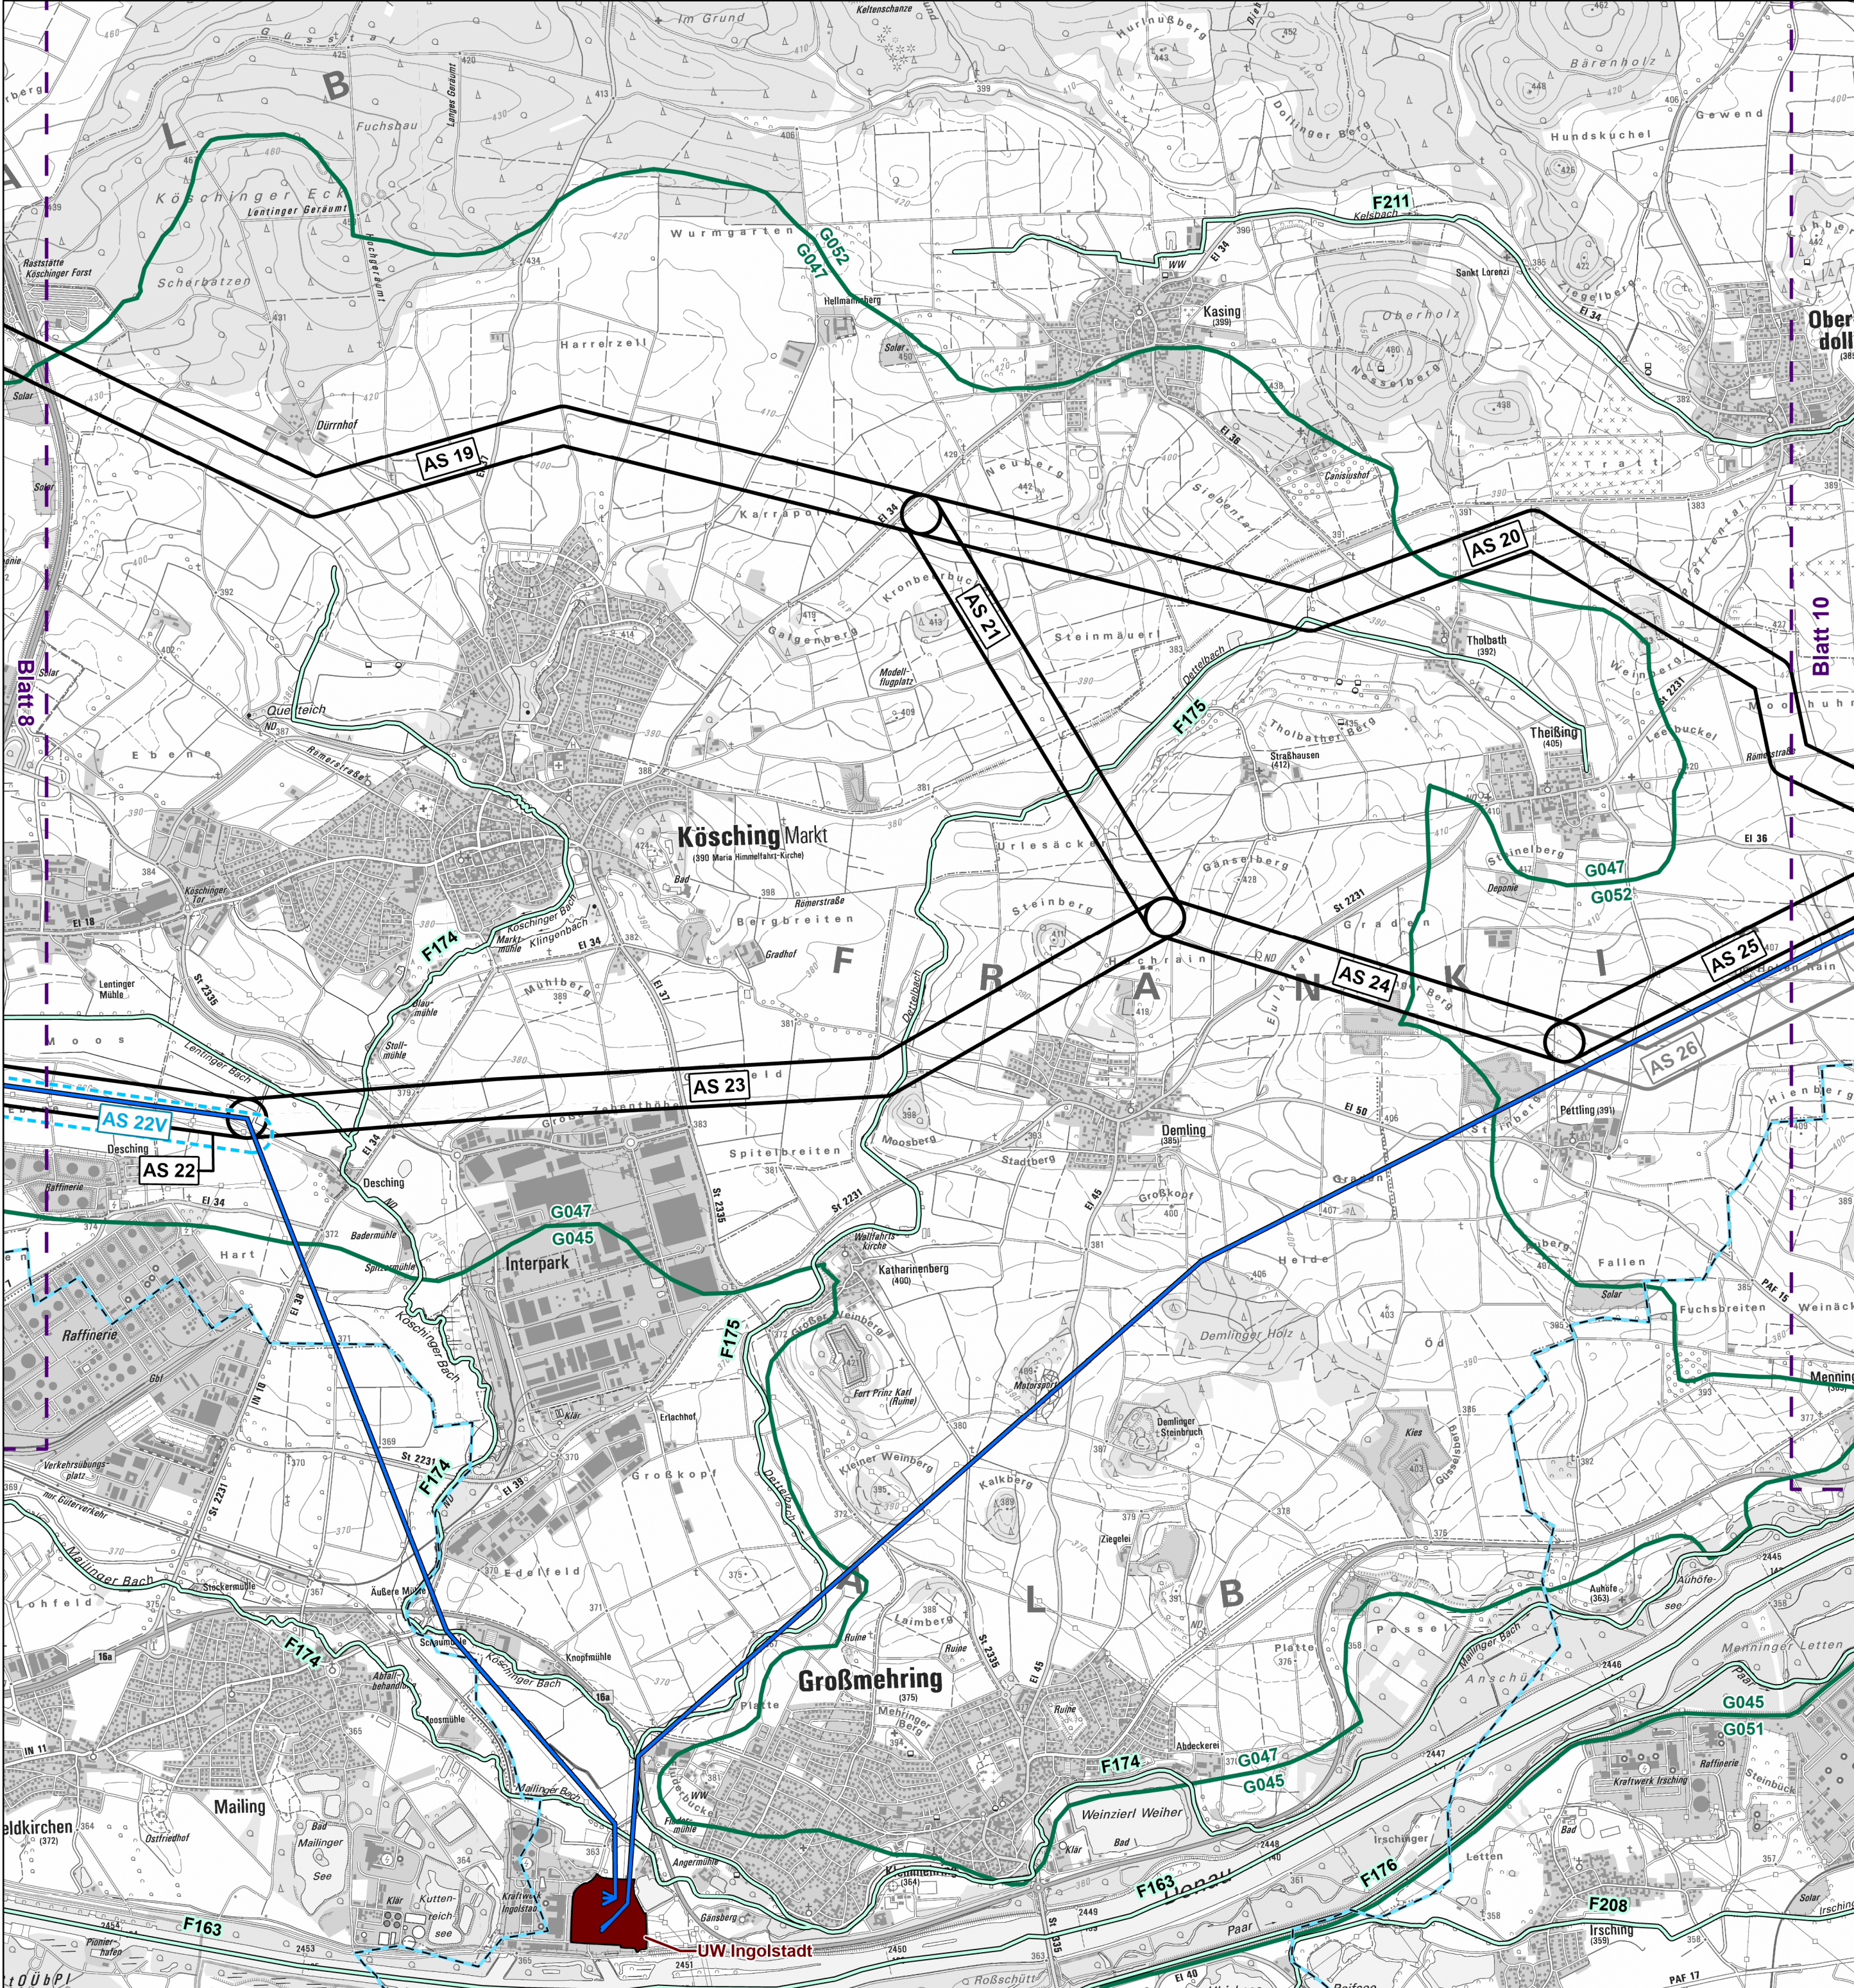

Planung und Abgrenzungen

- Bestandsleitung
- Trassenkorridorsegmente (TKS; grau = entfallen)
- Verschwenkungsbereiche der Bestandsleitung
- Leitungseinführung in das UW Raitersaich/West
- Umspannwerke (Bestand)<sup>1</sup>
- Umspannwerke (Planung)
- Blattschnitte

Untersuchungsgegenstände<sup>2</sup>

- Oberflächenwasserkörper (Linienhaft)
- Oberflächenwasserkörper (Flächenhaft)
- Grundwasserkörper

Verwaltung<sup>3</sup>

- Bezirks- und Landkreisgrenze
- Landkreisgrenze



Datenquellen:  
<sup>1</sup>LDBV (2023, [https://geodaten.bayern.de/opengeodata/OpenDataDetail.html?pn=atkis\\_basis\\_dlm](https://geodaten.bayern.de/opengeodata/OpenDataDetail.html?pn=atkis_basis_dlm);  
CC BY 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>)  
<sup>2</sup>© WasserBLiCK/BfG und Zuständige Behörden der Länder, 2024  
<sup>3</sup>© GeoBasis-DE / BKG (2024)

Kartenhintergrund:  
LDBV (2025, [https://geodatenonline.bayern.de/geodatenonline/seiten/wms\\_tk25](https://geodatenonline.bayern.de/geodatenonline/seiten/wms_tk25);  
CC BY 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>)  
Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N, Projektion: Transverse Mercator, Datum: ETRS 1989  
Höhensystem: DHHN2016

Vorhaben: **P487**  
**Netzverstärkung zwischen Raitersaich/West - Ingolstadt - Sittling**

Vorhabensträger: **TenneT TSO GmbH**  
Bernecker Straße 70  
95448 Bayreuth




Erstellt durch: **TNL Energie GmbH**  
Raiffeisenstraße 7  
35410 Hungen



Unterlage: **Überschlägige Umweltprüfung**  
U.5: Bestandsplan Schutzgut Wasser

|             |           |             |              |
|-------------|-----------|-------------|--------------|
| Blattgröße: | A2        | Gezeichnet: | Schmitt, A.  |
| Maßstab:    | 1:25.000  | Bearbeitet: | Stetter, T.  |
| Blatt-Nr.:  | 9         | Geprüft:    | Huber, A.-M. |
| Stand:      | Juni 2025 | Status:     | Bericht      |



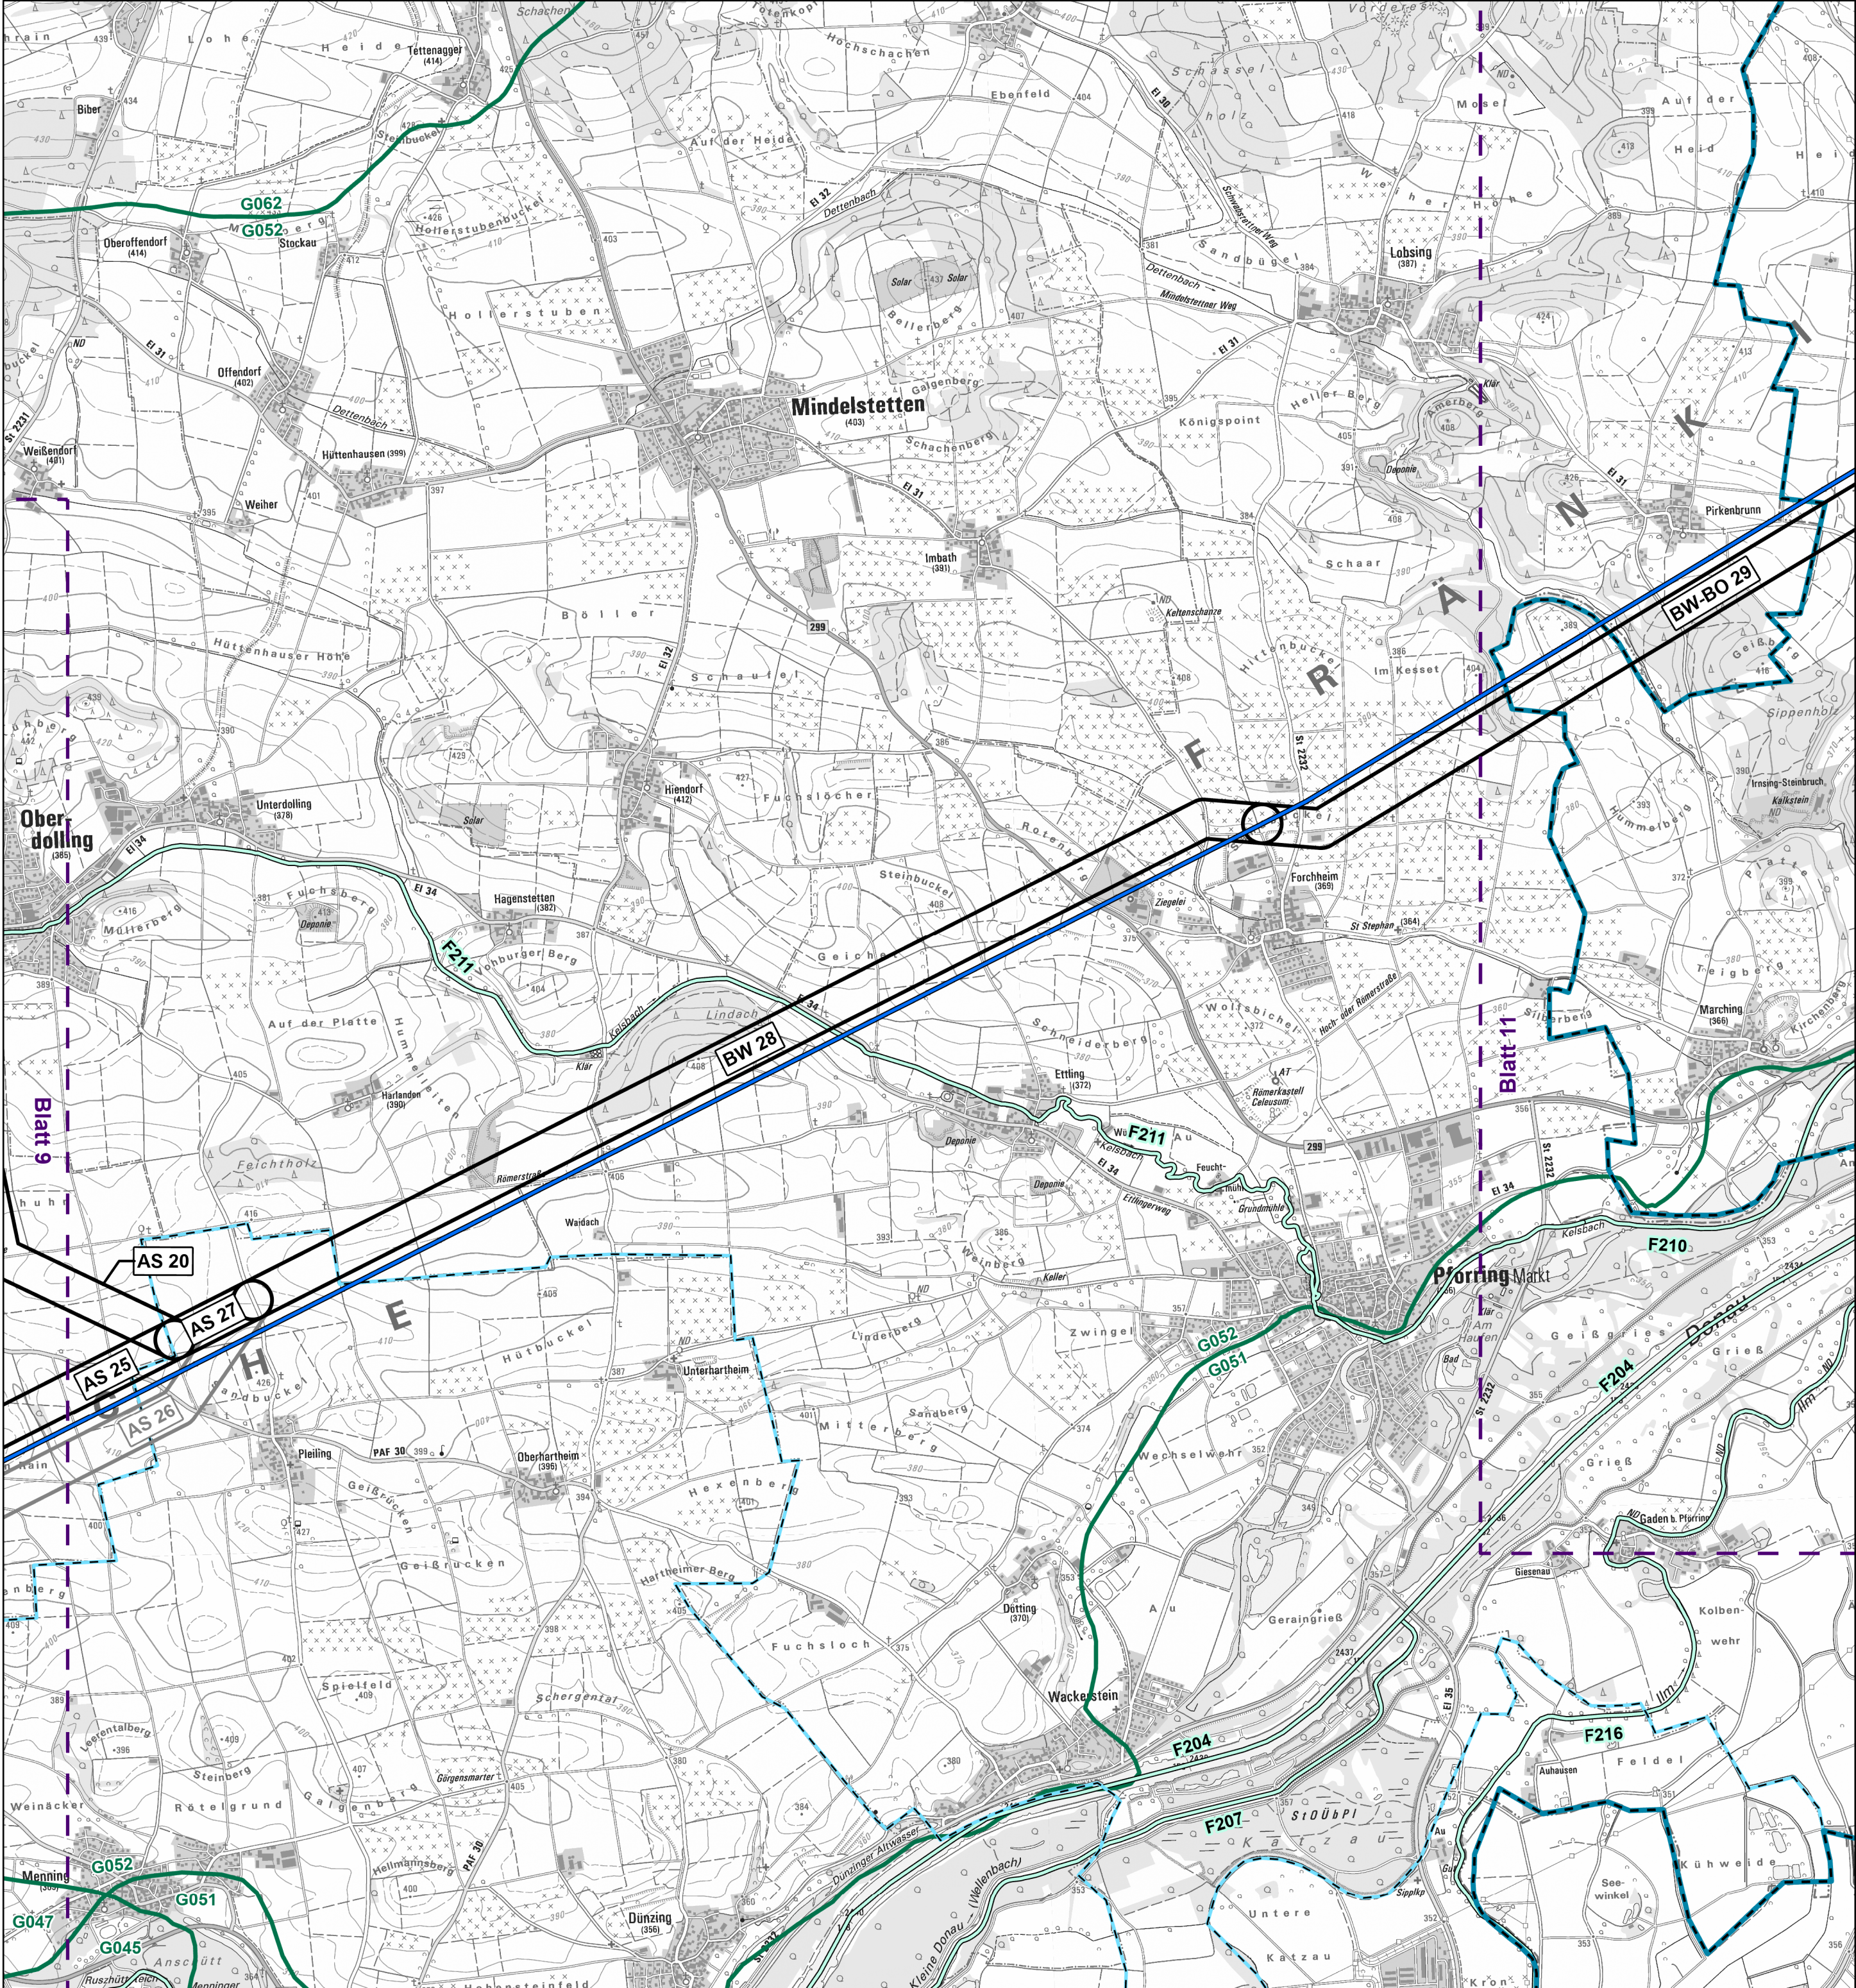

Planung und Abgrenzungen

- Bestandsleitung
- Trassenkorridorsegmente (TKS; grau = entfallen)
- Verswenkungsbereiche der Bestandsleitung
- Leitungseinführung in das UW Raitersaich/West
- Umspannwerke (Bestand)<sup>1</sup>
- Umspannwerke (Planung)
- Blattschnitte

Untersuchungsgegenstände<sup>2</sup>

- Oberflächenwasserkörper (Linienhaft)
- Oberflächenwasserkörper (Flächenhaft)
- Grundwasserkörper

Verwaltung<sup>3</sup>

- Bezirks- und Landkreisgrenze
- Landkreisgrenze



Datenquellen:  
<sup>1</sup>LDBV (2023, [https://geodaten.bayern.de/opengeodata/OpenDataDetail.html?pn=atkis\\_basis\\_dlm](https://geodaten.bayern.de/opengeodata/OpenDataDetail.html?pn=atkis_basis_dlm);  
CC BY 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>)  
<sup>2</sup>© WasserBLick/BfG und Zuständige Behörden der Länder, 2024  
<sup>3</sup>© GeoBasis-DE / BKG (2024)

Kartenhintergrund:  
LDBV (2025, [https://geodatenonline.bayern.de/geodatenonline/seiten/wms\\_tk25](https://geodatenonline.bayern.de/geodatenonline/seiten/wms_tk25);  
CC BY 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>)  
Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N, Projektion: Transverse Mercator, Datum: ETRS 1989  
Höhensystem: DHHN2016

Vorhaben: **P487**  
**Netzverstärkung zwischen Raitersaich/West - Ingolstadt - Sittling**

Vorhabensträger: **TenneT TSO GmbH**  
Bernecker Straße 70  
95448 Bayreuth




Erstellt durch: **TNL Energie GmbH**  
Raiffeisenstraße 7  
35410 Hungen



Unterlage: **Überschlägige Umweltprüfung**  
U.5: Bestandsplan Schutzgut Wasser

|             |           |             |              |
|-------------|-----------|-------------|--------------|
| Blattgröße: | A2        | Gezeichnet: | Schmitt, A.  |
| Maßstab:    | 1:25.000  | Bearbeitet: | Stetter, T.  |
| Blatt-Nr.:  | 10        | Geprüft:    | Huber, A.-M. |
| Stand:      | Juni 2025 | Status:     | Bericht      |



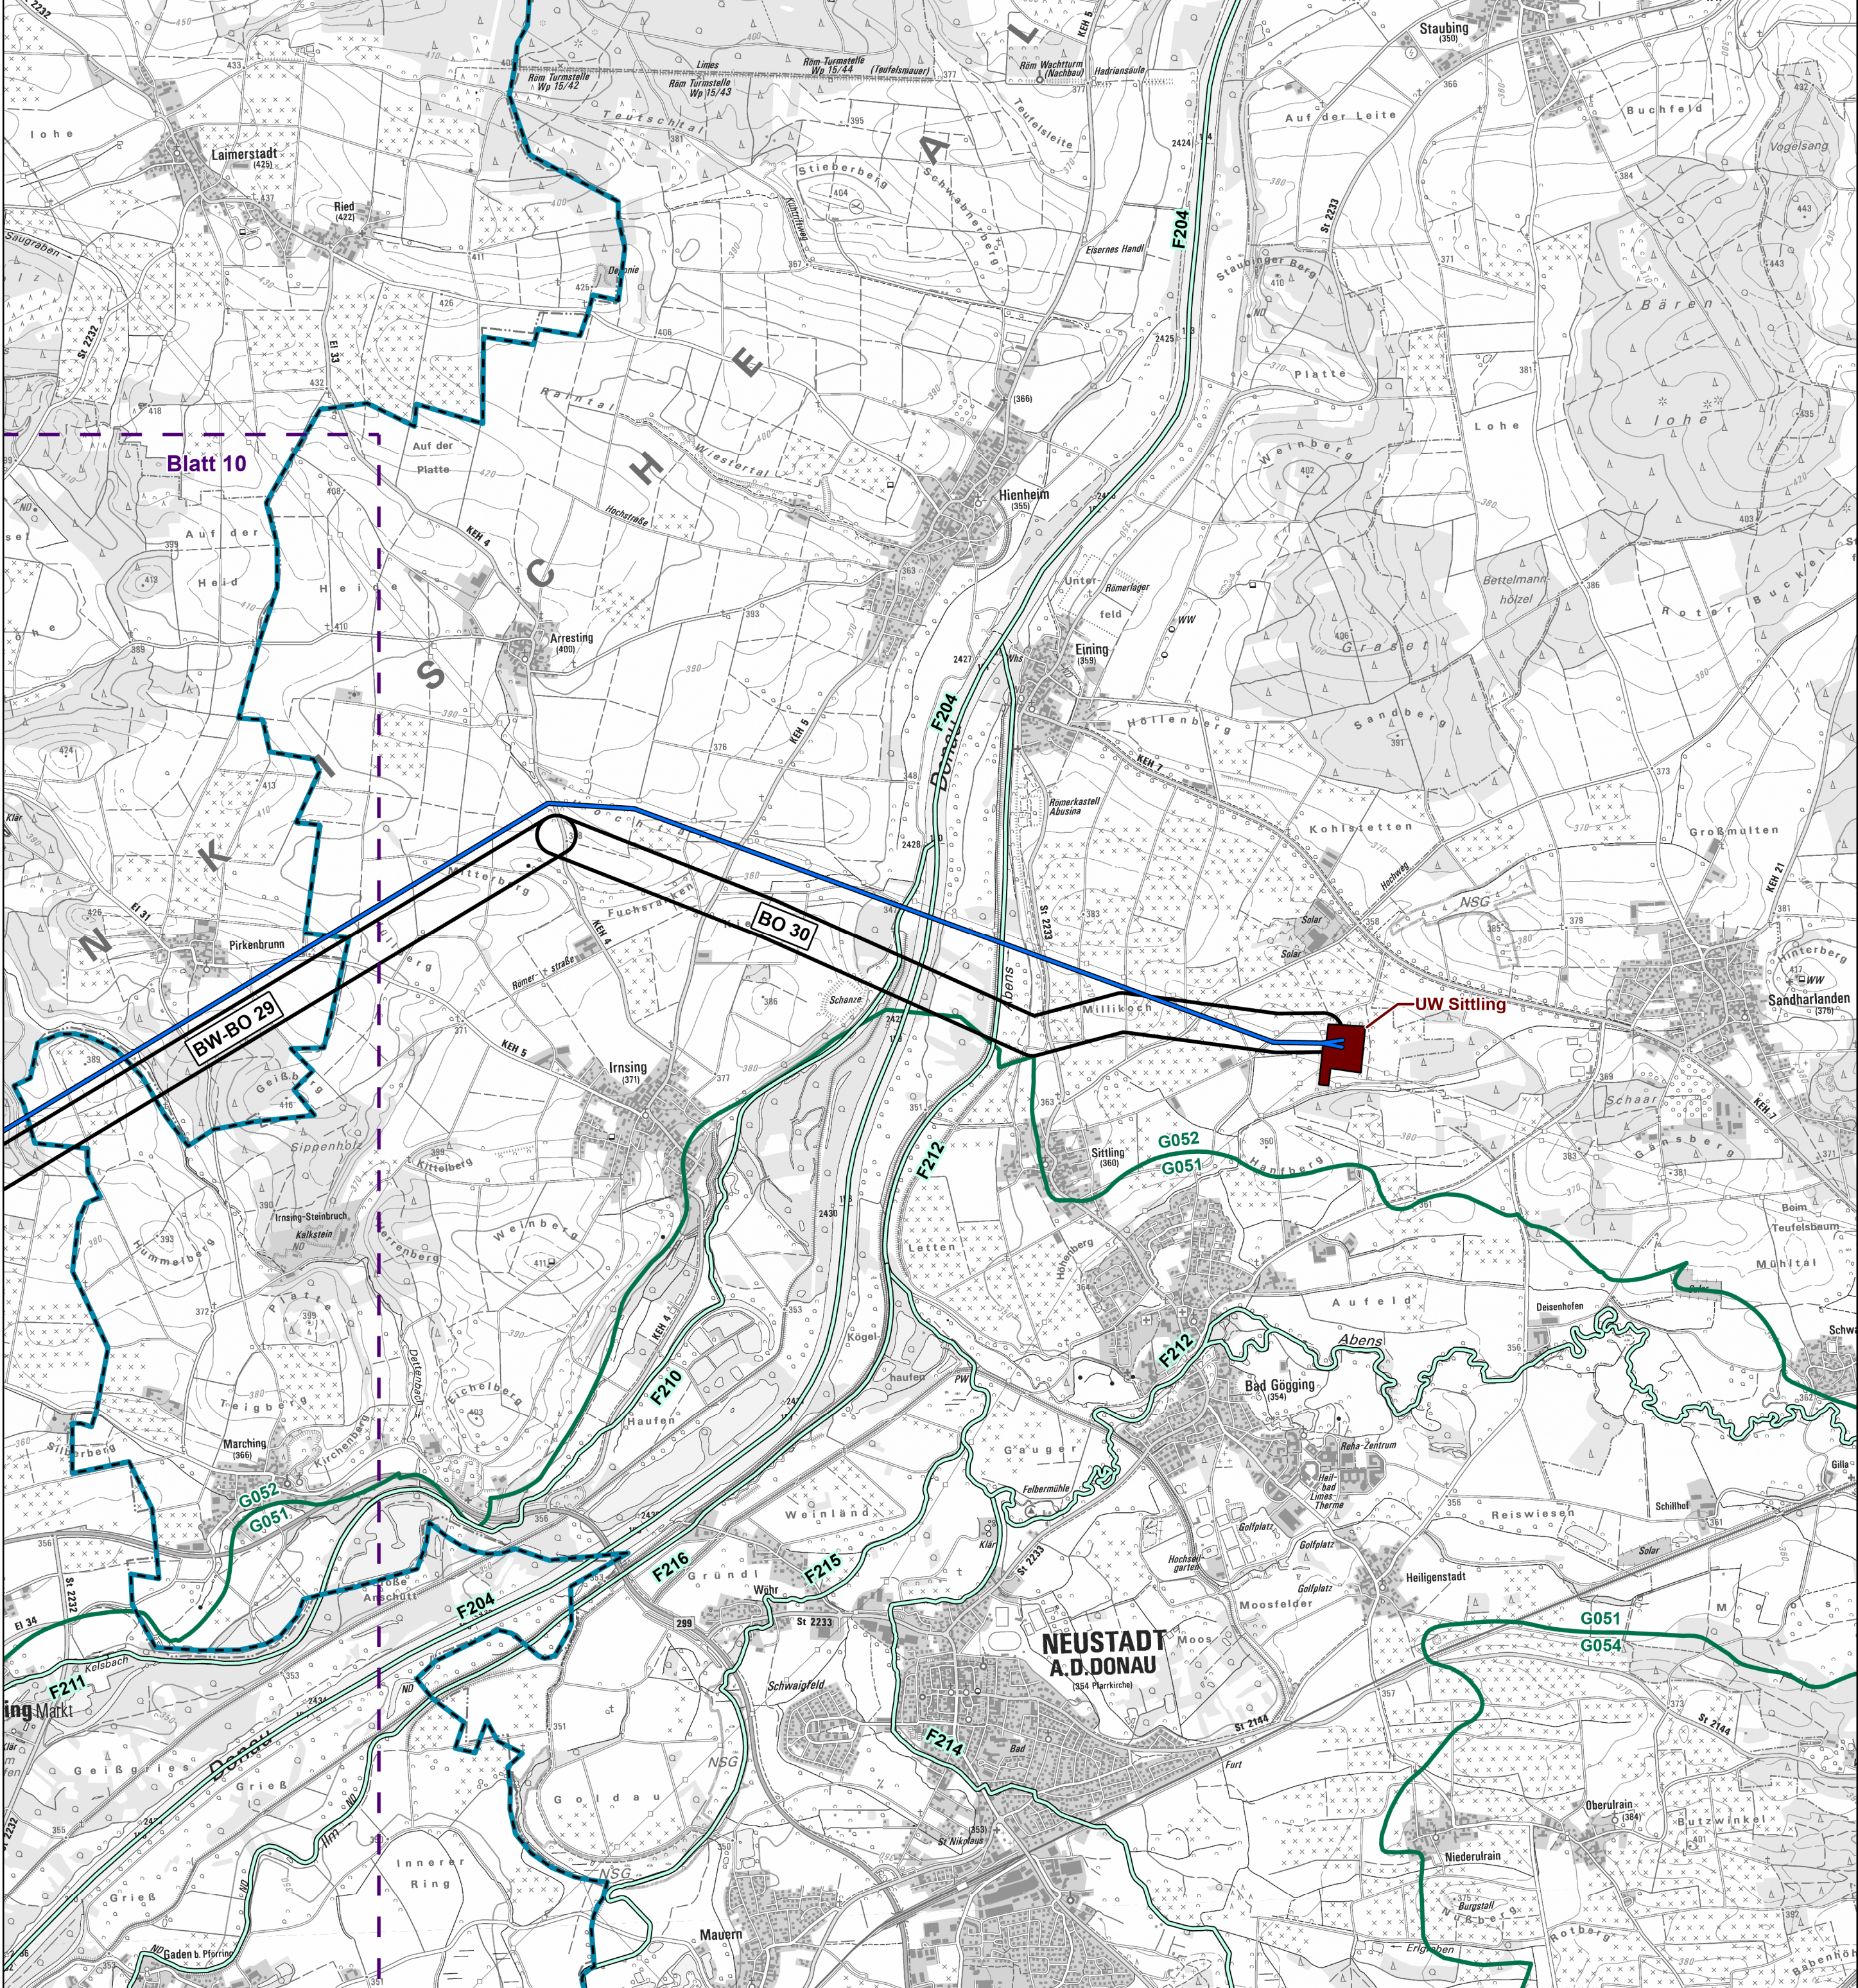

Planung und Abgrenzungen

- Bestandsleitung
- Trassenkorridorsegmente (TKS; grau = entfallen)
- Verschwenkungsbereiche der Bestandsleitung
- Leitungseinführung in das UW Raitersaich/West
- Umspannwerke (Bestand)<sup>1</sup>
- Umspannwerke (Planung)
- Blattschnitte

Untersuchungsgegenstände<sup>2</sup>

- Oberflächenwasserkörper (Linienhaft)
- Oberflächenwasserkörper (Flächenhaft)
- Grundwasserkörper

Verwaltung<sup>3</sup>

- Bezirks- und Landkreisgrenze
- Landkreisgrenze



Datenquellen:  
<sup>1</sup>LDBV (2023, [https://geodaten.bayern.de/opengeodata/OpenDataDetail.html?pn=atkis\\_basis\\_dlm](https://geodaten.bayern.de/opengeodata/OpenDataDetail.html?pn=atkis_basis_dlm);  
CC BY 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>)  
<sup>2</sup>© WasserBLiCk/BfG und Zuständige Behörden der Länder, 2024  
<sup>3</sup>© GeoBasis-DE / BKG (2024)

Kartenhintergrund:  
LDBV (2025, [https://geodatenonline.bayern.de/geodatenonline/seiten/wms\\_tk25](https://geodatenonline.bayern.de/geodatenonline/seiten/wms_tk25);  
CC BY 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>)  
Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N, Projektion: Transverse Mercator, Datum: ETRS 1989  
Höhensystem: DHHN2016

Vorhaben: **P487**  
**Netzverstärkung zwischen Raitersaich/West - Ingolstadt - Sittling**

Vorhabensträger: **TenneT TSO GmbH**  
Bernecker Straße 70  
95448 Bayreuth




Erstellt durch: **TNL Energie GmbH**  
Raiffeisenstraße 7  
35410 Hungen



Unterlage: **Überschlägige Umweltprüfung**  
U.5: Bestandsplan Schutzgut Wasser

|             |           |             |              |
|-------------|-----------|-------------|--------------|
| Blattgröße: | A2        | Gezeichnet: | Schmitt, A.  |
| Maßstab:    | 1:25.000  | Bearbeitet: | Stetter, T.  |
| Blatt-Nr.:  | 11        | Geprüft:    | Huber, A.-M. |
| Stand:      | Juni 2025 | Status:     | Bericht      |



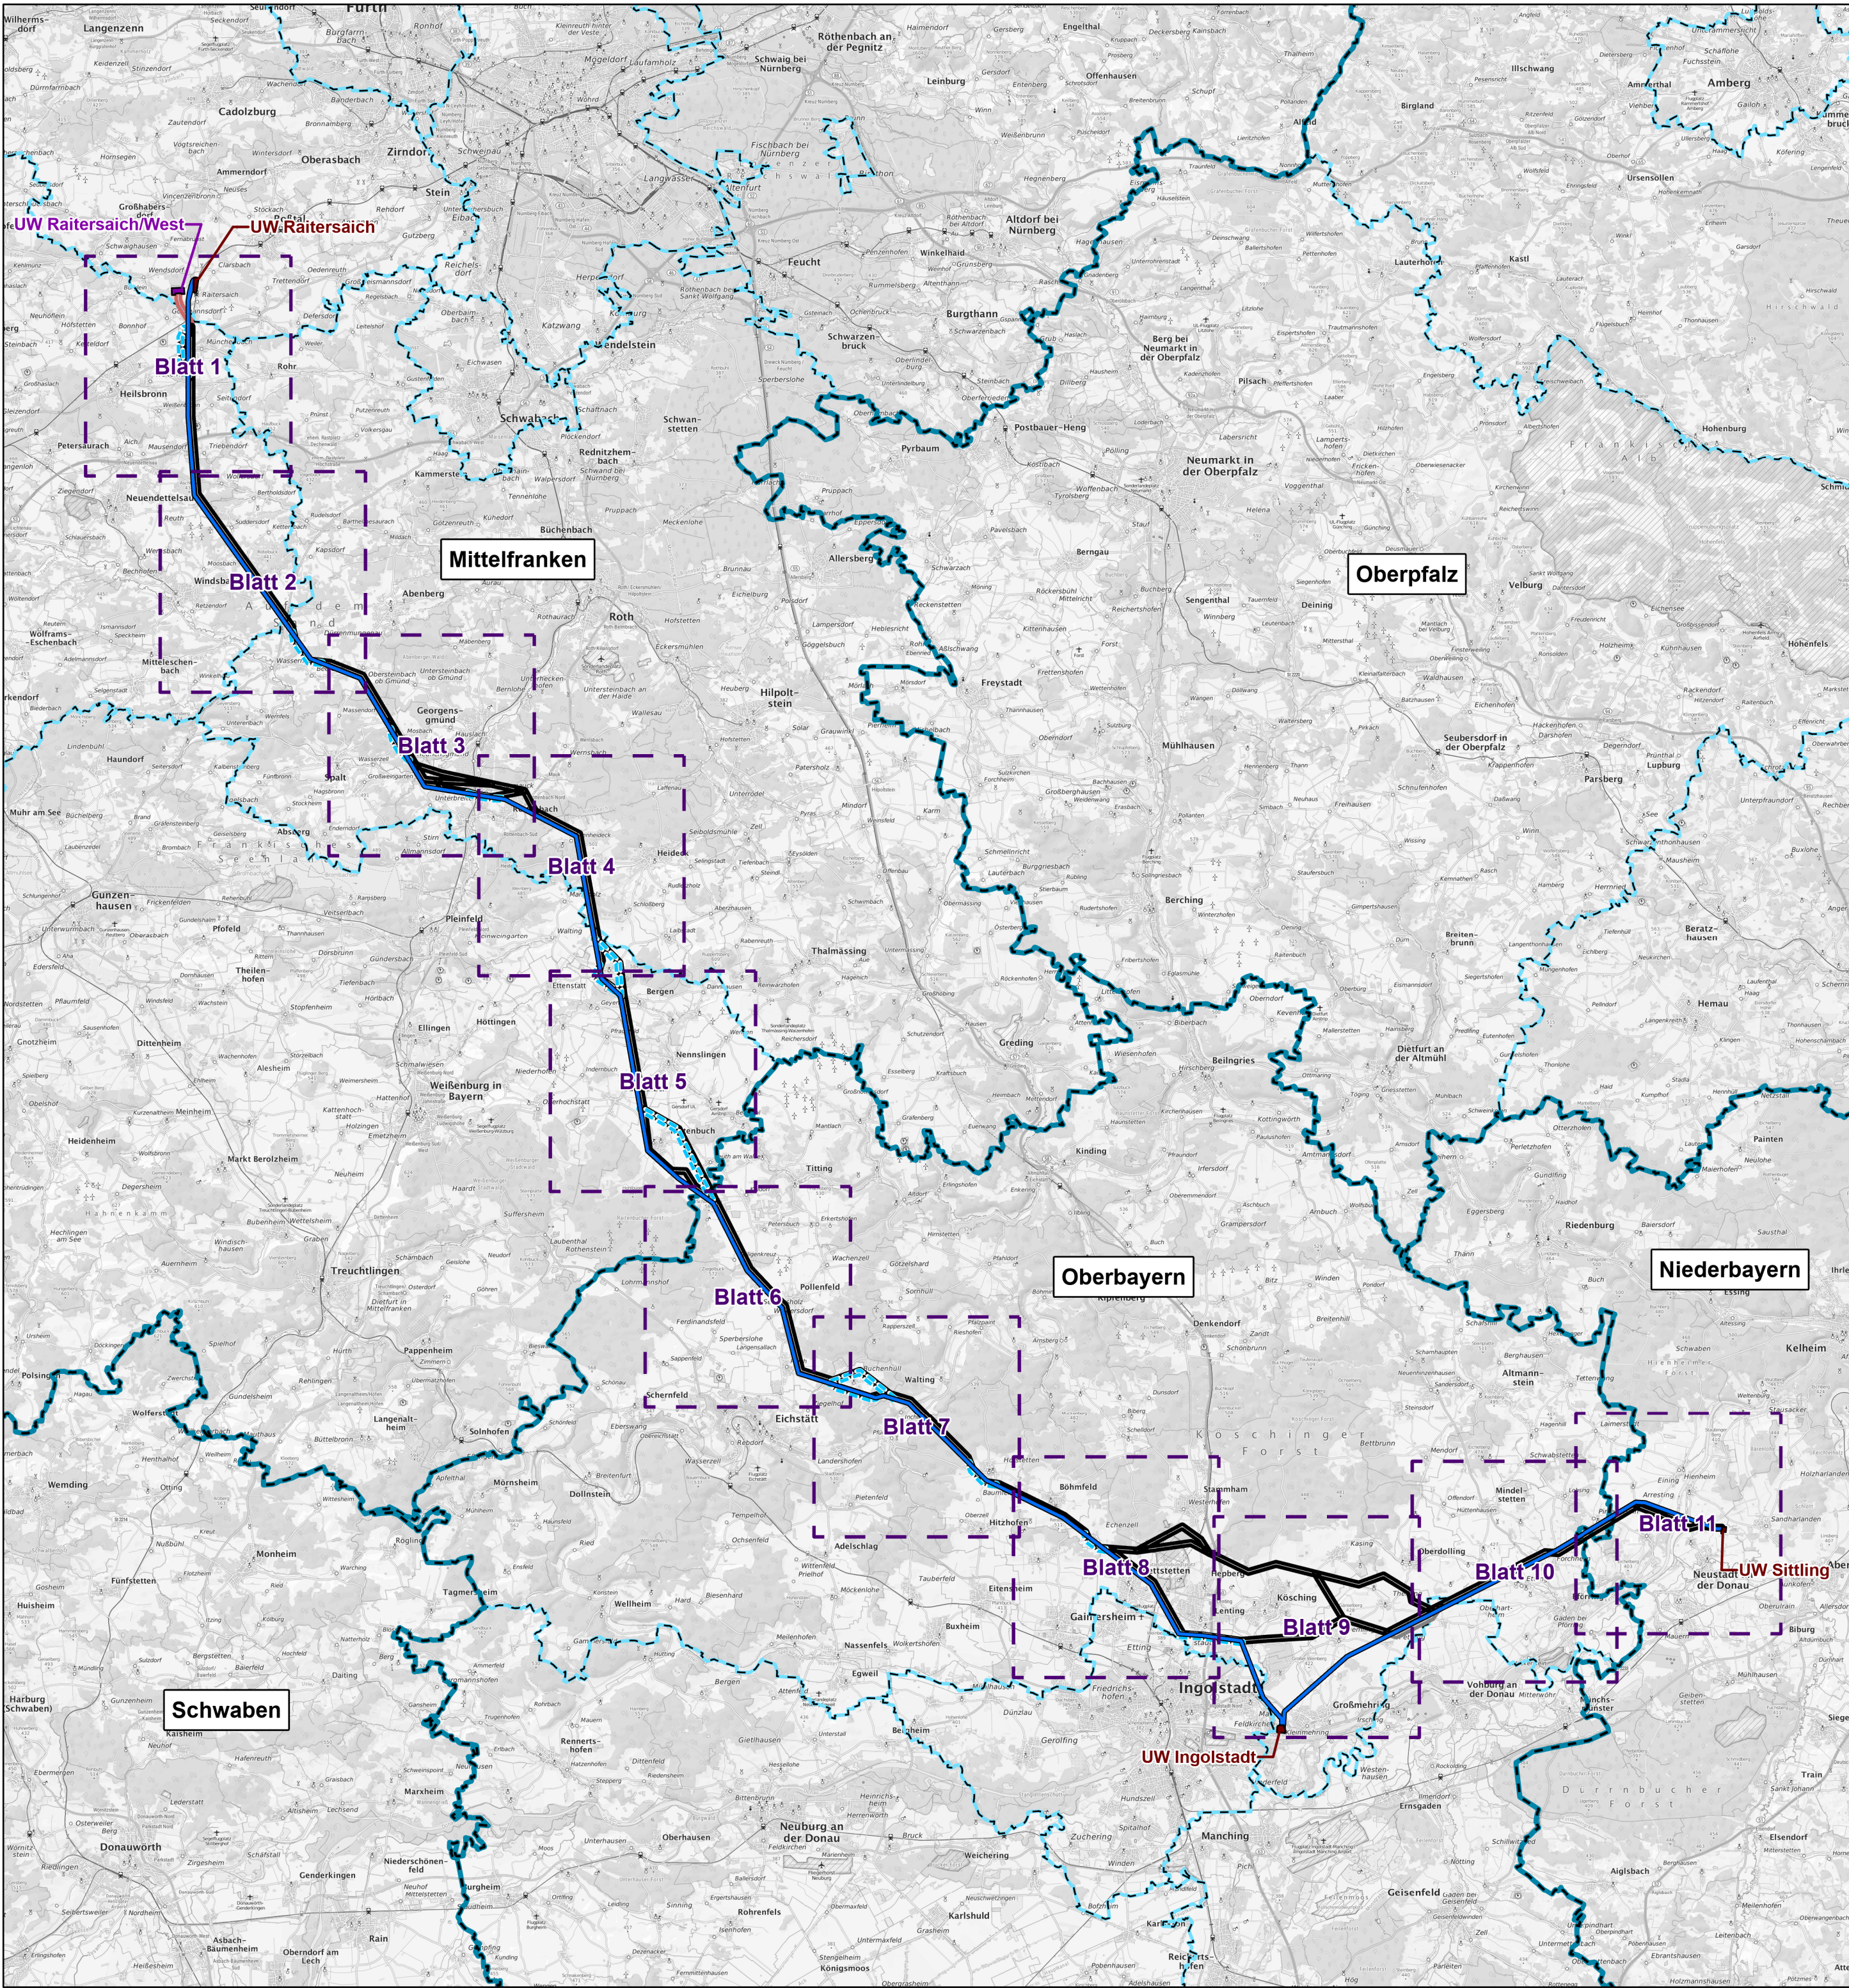

Planung und Abgrenzungen

- Bestandsleitung
- Trassenkorridorsegmente (TKS; grau = entfallen)
- Verschwenkungsbereiche der Bestandsleitung
- Leitungseinführung in das UW Raitersaich/West
- Umspannwerke (Bestand)<sup>1</sup>
- Umspannwerke (Planung)
- Blattschnitte

Verwaltung<sup>2</sup>

- Bezirks- und Landkreisgrenze
- Landkreisgrenze

Datenquellen:  
<sup>1</sup>LDBV (2023, [https://geodaten.bayern.de/opengeodata/OpenDataDetail.html?pn=atkis\\_basis\\_dlm](https://geodaten.bayern.de/opengeodata/OpenDataDetail.html?pn=atkis_basis_dlm);  
CC BY 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>)  
<sup>2</sup>© GeoBasis-DE / BKG (2024)

Kartenhintergrund:  
Kartendarstellung und Präsentationsgraphiken: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2025), Daten-  
quellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)  
Referenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N, Projektion: Transverse Mercator, Datum: ETRS 1989  
Höhensystem: DHN2016

Vorhaben: **P487**  
**Netzverstärkung zwischen Raitersaich/West - Ingolstadt - Sittling**

Vorhabensträger: **TenneT TSO GmbH**  
Bernecker Straße 70  
95448 Bayreuth



Erstellt durch: **TNL Energie GmbH**  
Raiffeisenstraße 7  
35410 Hungen



Unterlage: **Überschlägige Umweltprüfung**  
U.5: Übersichtskarte zu Bestandsplan

|             |           |             |              |
|-------------|-----------|-------------|--------------|
| Blattgröße: | A2        | Gezeichnet: | Schmitt, A.  |
| Maßstab:    | 1:225.000 | Bearbeitet: | Stetter, T.  |
| Blatt-Nr.:  | 12        | Geprüft:    | Huber, A.-M. |
| Stand:      | Juni 2025 | Status:     | Bericht      |